



ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100RC

V KRAJSKÉ KOMUNIKACI



ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100RC

V NEZPEVNĚNÉM (ORNÁ PŮDA)




Poznámka:

*) ŠÍŘKA 500mm PLATÍ V PŘÍPADĚ,
KDY NENÍ NUTNÉ VSTUPOVAT DO RÝHY

ULOŽENÍ POTRUBÍ VE SPOL.RÝZE PŘIVADĚČ P, P1, ZÁSOBNÍ ŘAD, ODPAD Z VDJ, PŘÍPOJKA NN

V NEZPEVNĚNÉM (ORNÁ PŮDA)

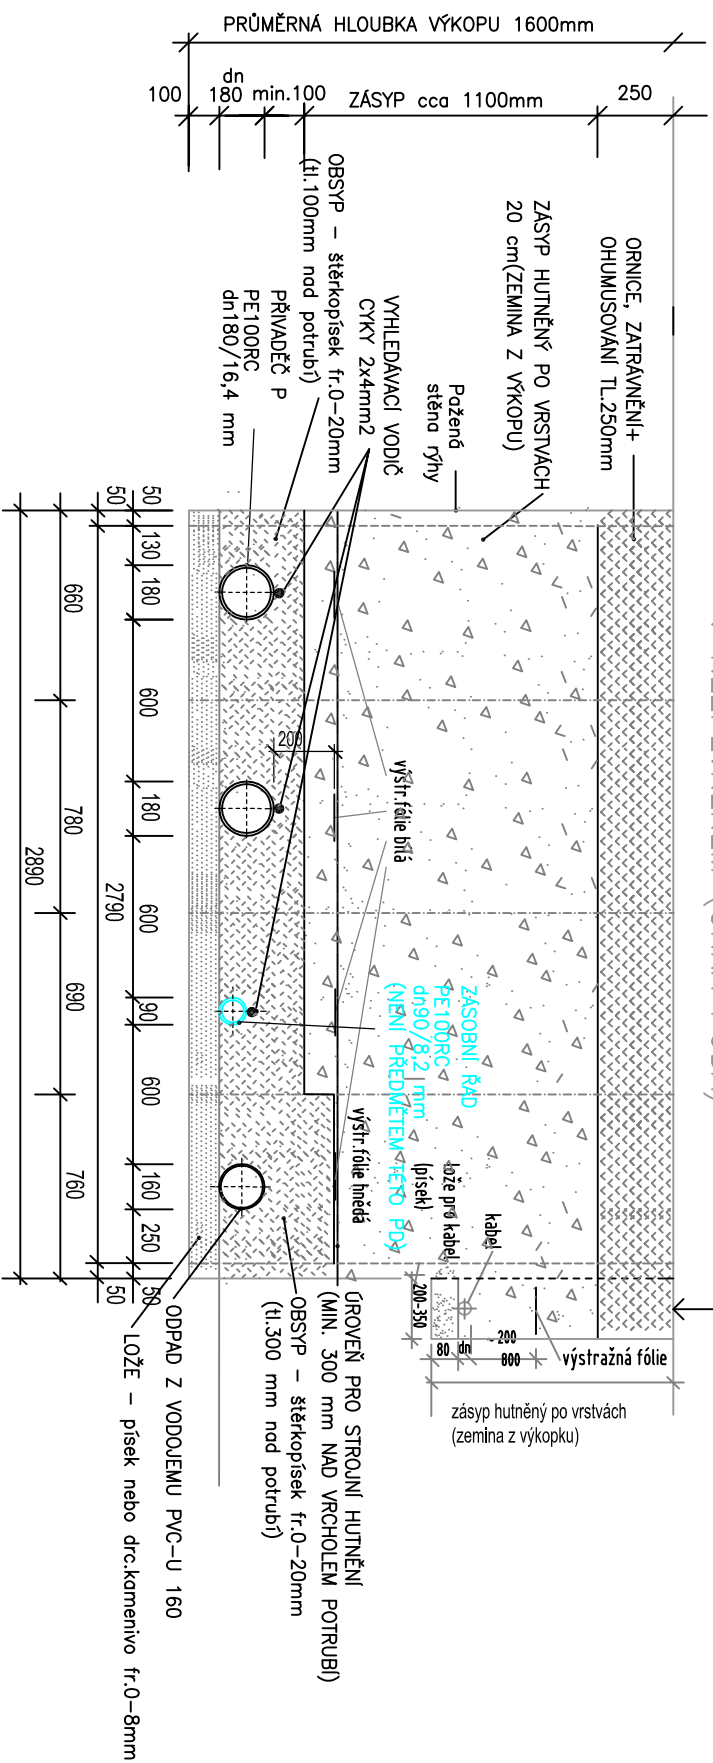

Odpovědný projektant:		STANISLAVA HRSTKOVÁ	
Vyrabovali:		STANISLAV SADIL	
Investor:		OBEC VLASTĚJOVICE	
Stupeň PD:		DPS	
Místo stavby:		k.ú. Vlastějovice, Kounice n.Š., Horka n.Š., Všebořice u D. Kralovic	
Kraj:		STŘEDOČESKÝ	
Název dílce:		Číslo výkresu:	
VODOVODNÍ PŘÍVÁDĚCÍ ŘÁD PRO OBEC VLASTĚJOVICE		Měřítko:	
		Číslo paré:	
Název výkresu:		D2.3	