




VOTAS s.r.o.

Tel..


Firma / zákazník			
Popis projektu		VDJ KOUNICE	
Číslo výkresu		EL006_2018PU	
Komise		VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE	
Výrobce (firma)		VOTAS s.r.o.	
Cesta			
Název projektu		VDJ KOUNICE	
Výrobek		TECH EL. FIEDLER UV	
Typ			
Místo instalace			
Osoba odpovědná za projekt			
Zvláštnost dílu			
Vytvořeno dne	09.11.2018		
Zpracováno dne	16.04.2019	od (zkratka)	pppohony
			Počet stran 16

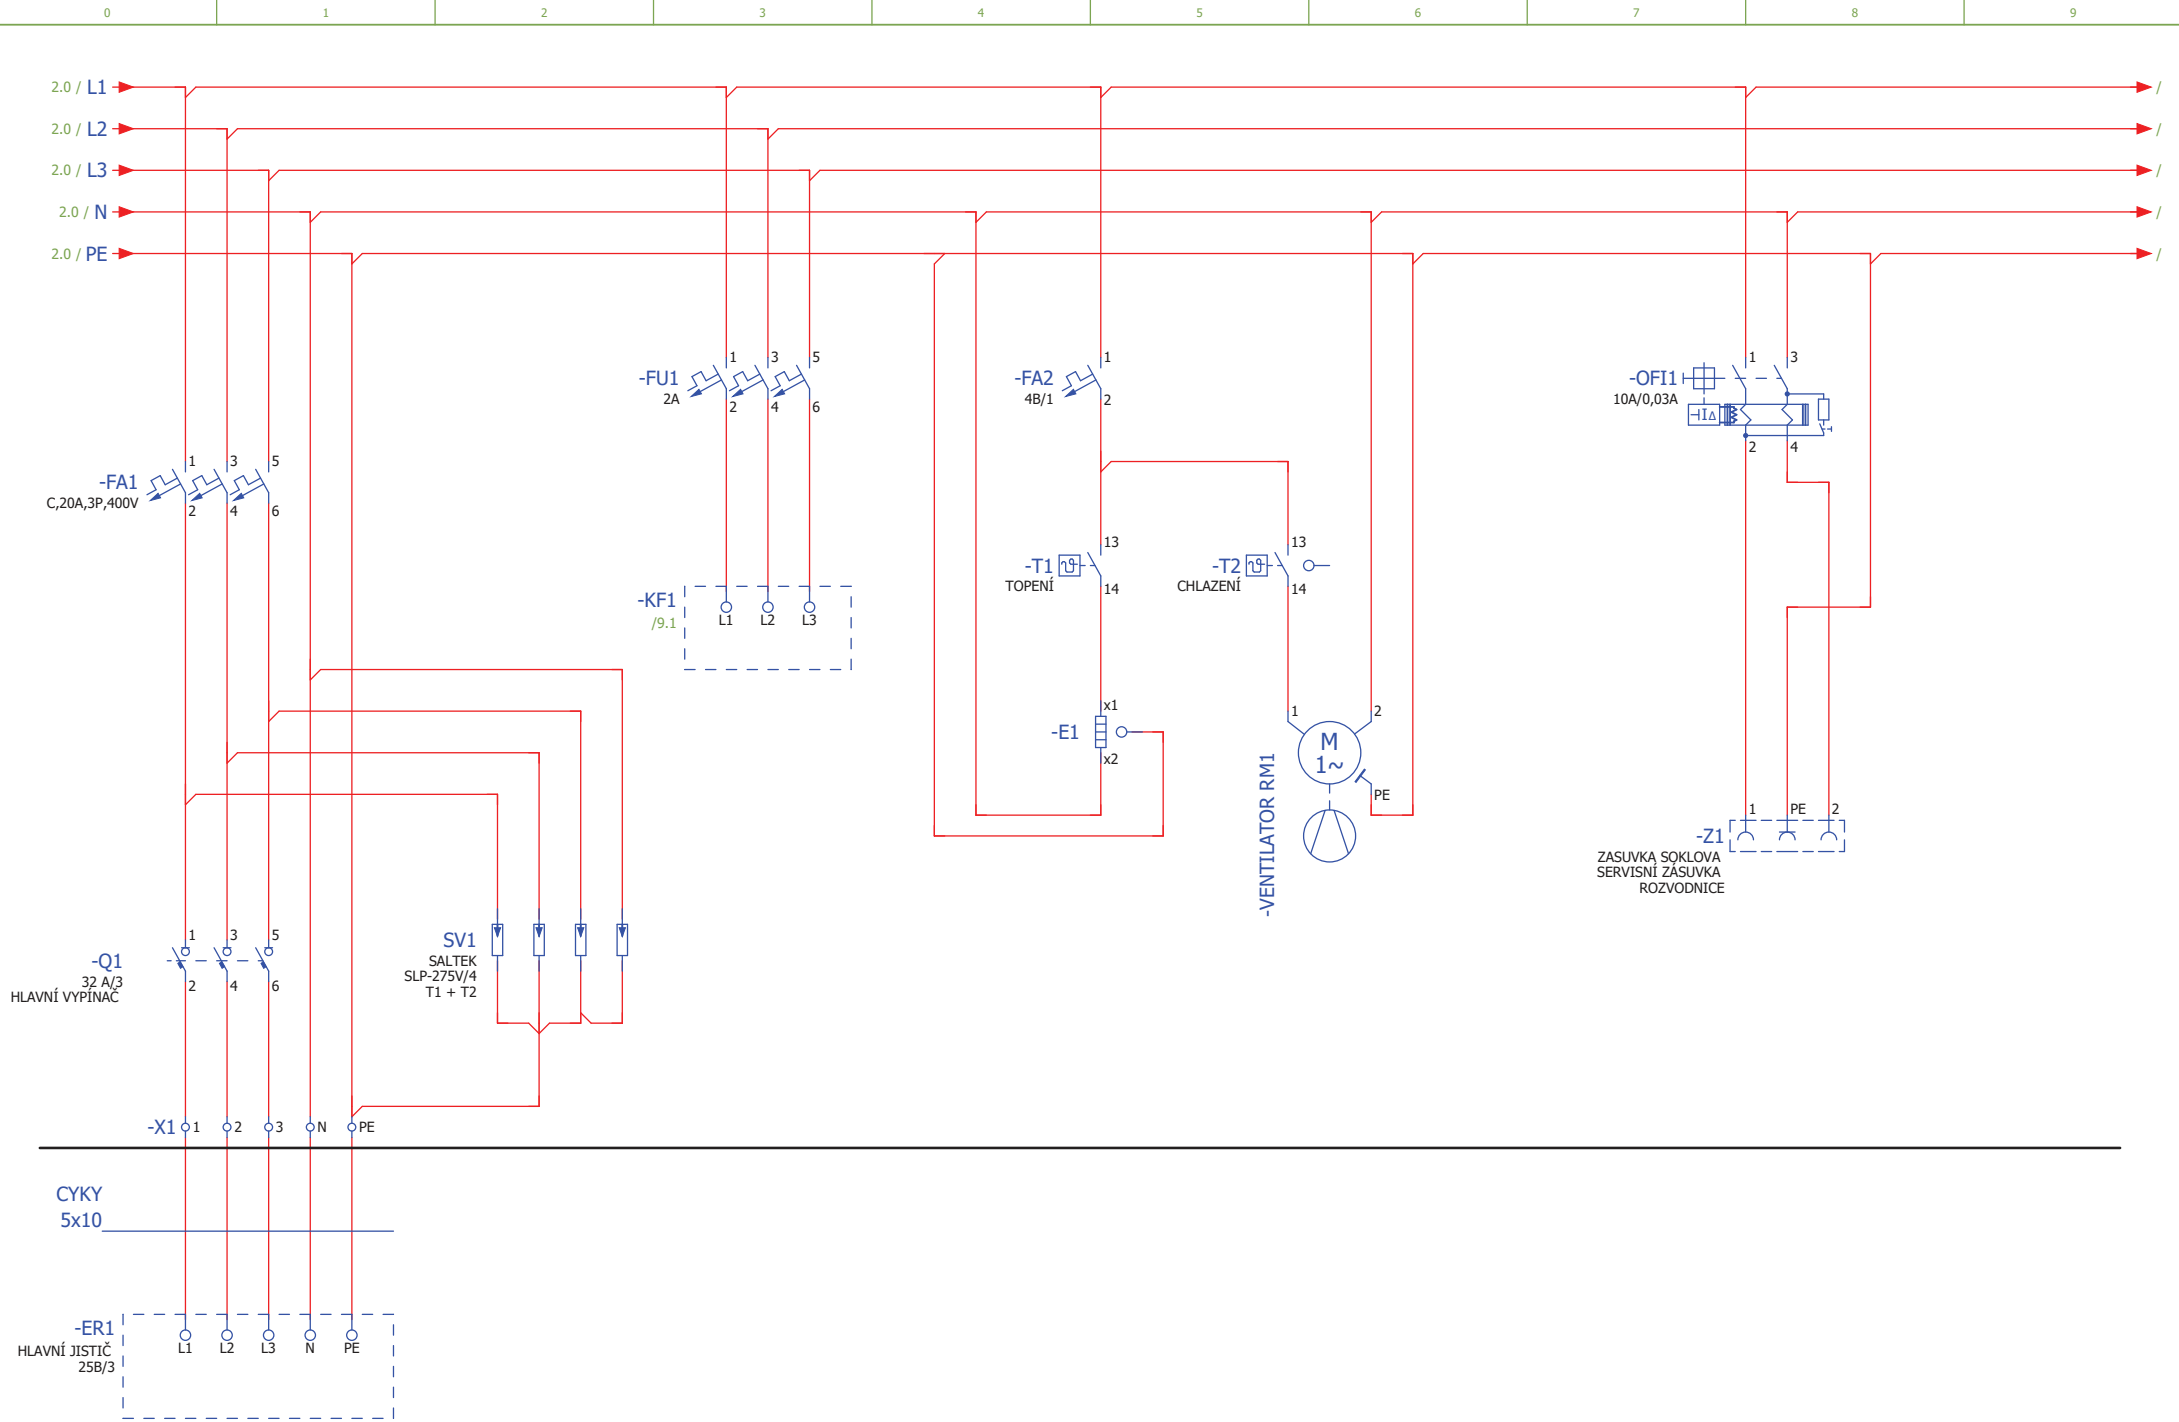


0										2																																			
				Datum		26.11.2018		VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE				VOTAS s.r.o.				NAPAJENI VDJ								=																					
				Zprac..		PAVEL ULRYCH																																							
				Zkontr.																								VDJ KOUNICE																	
Změna		Datum		Název		Přív.				Náhrada z				Nahrazeno čím																EL006_2018PU				List				1							
																																						List				16			

[illegible]




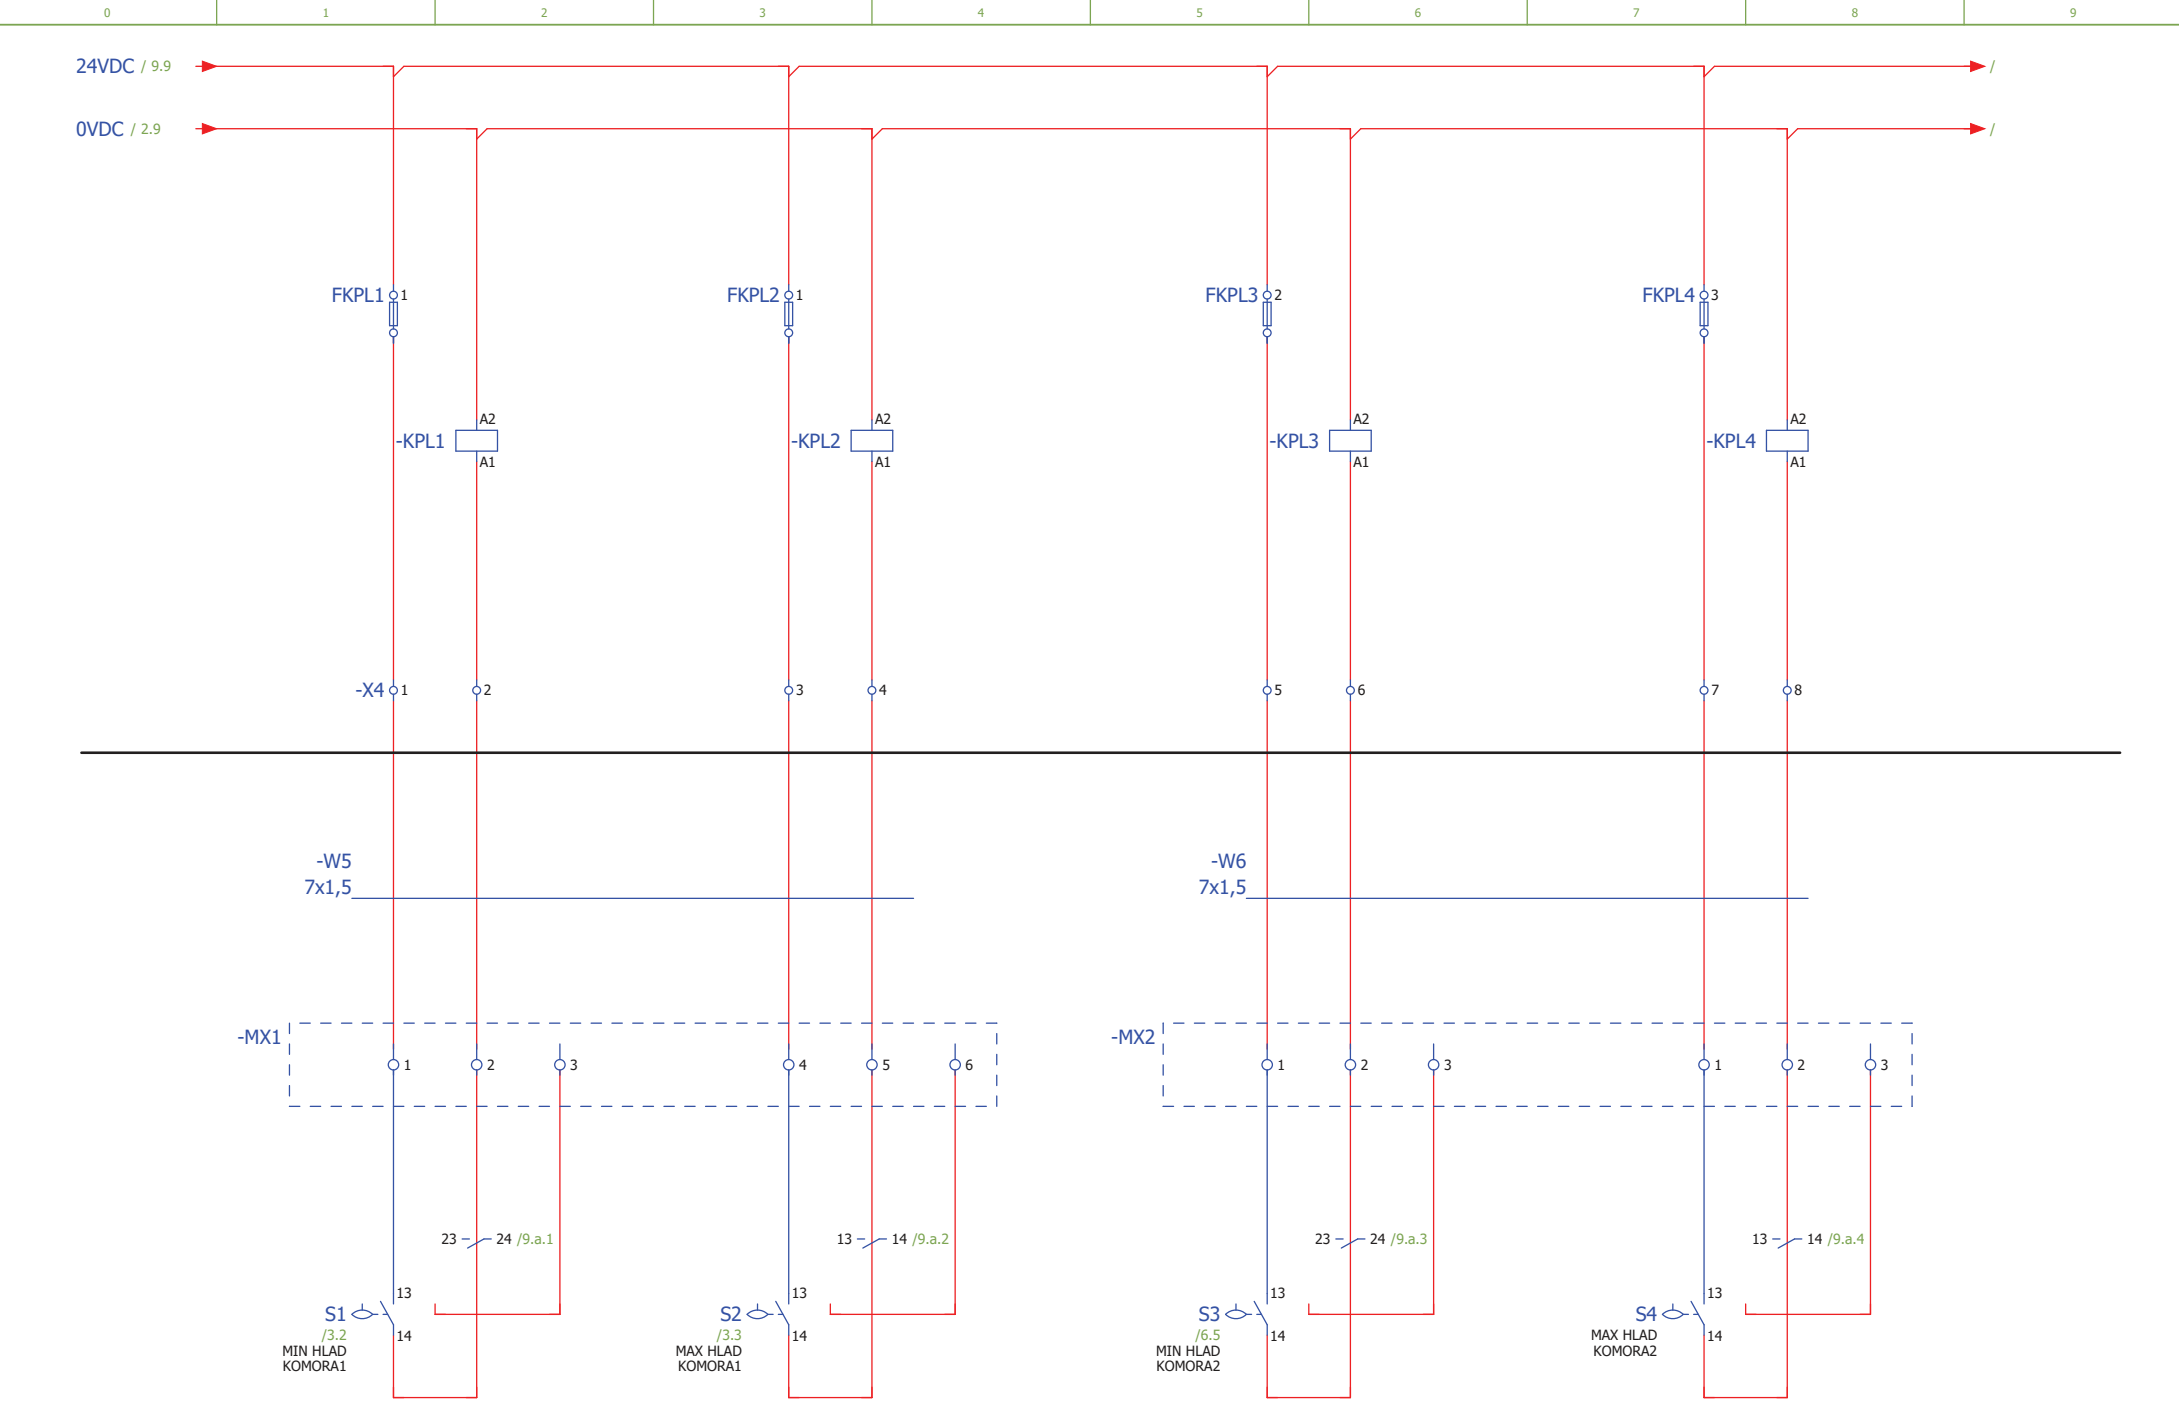


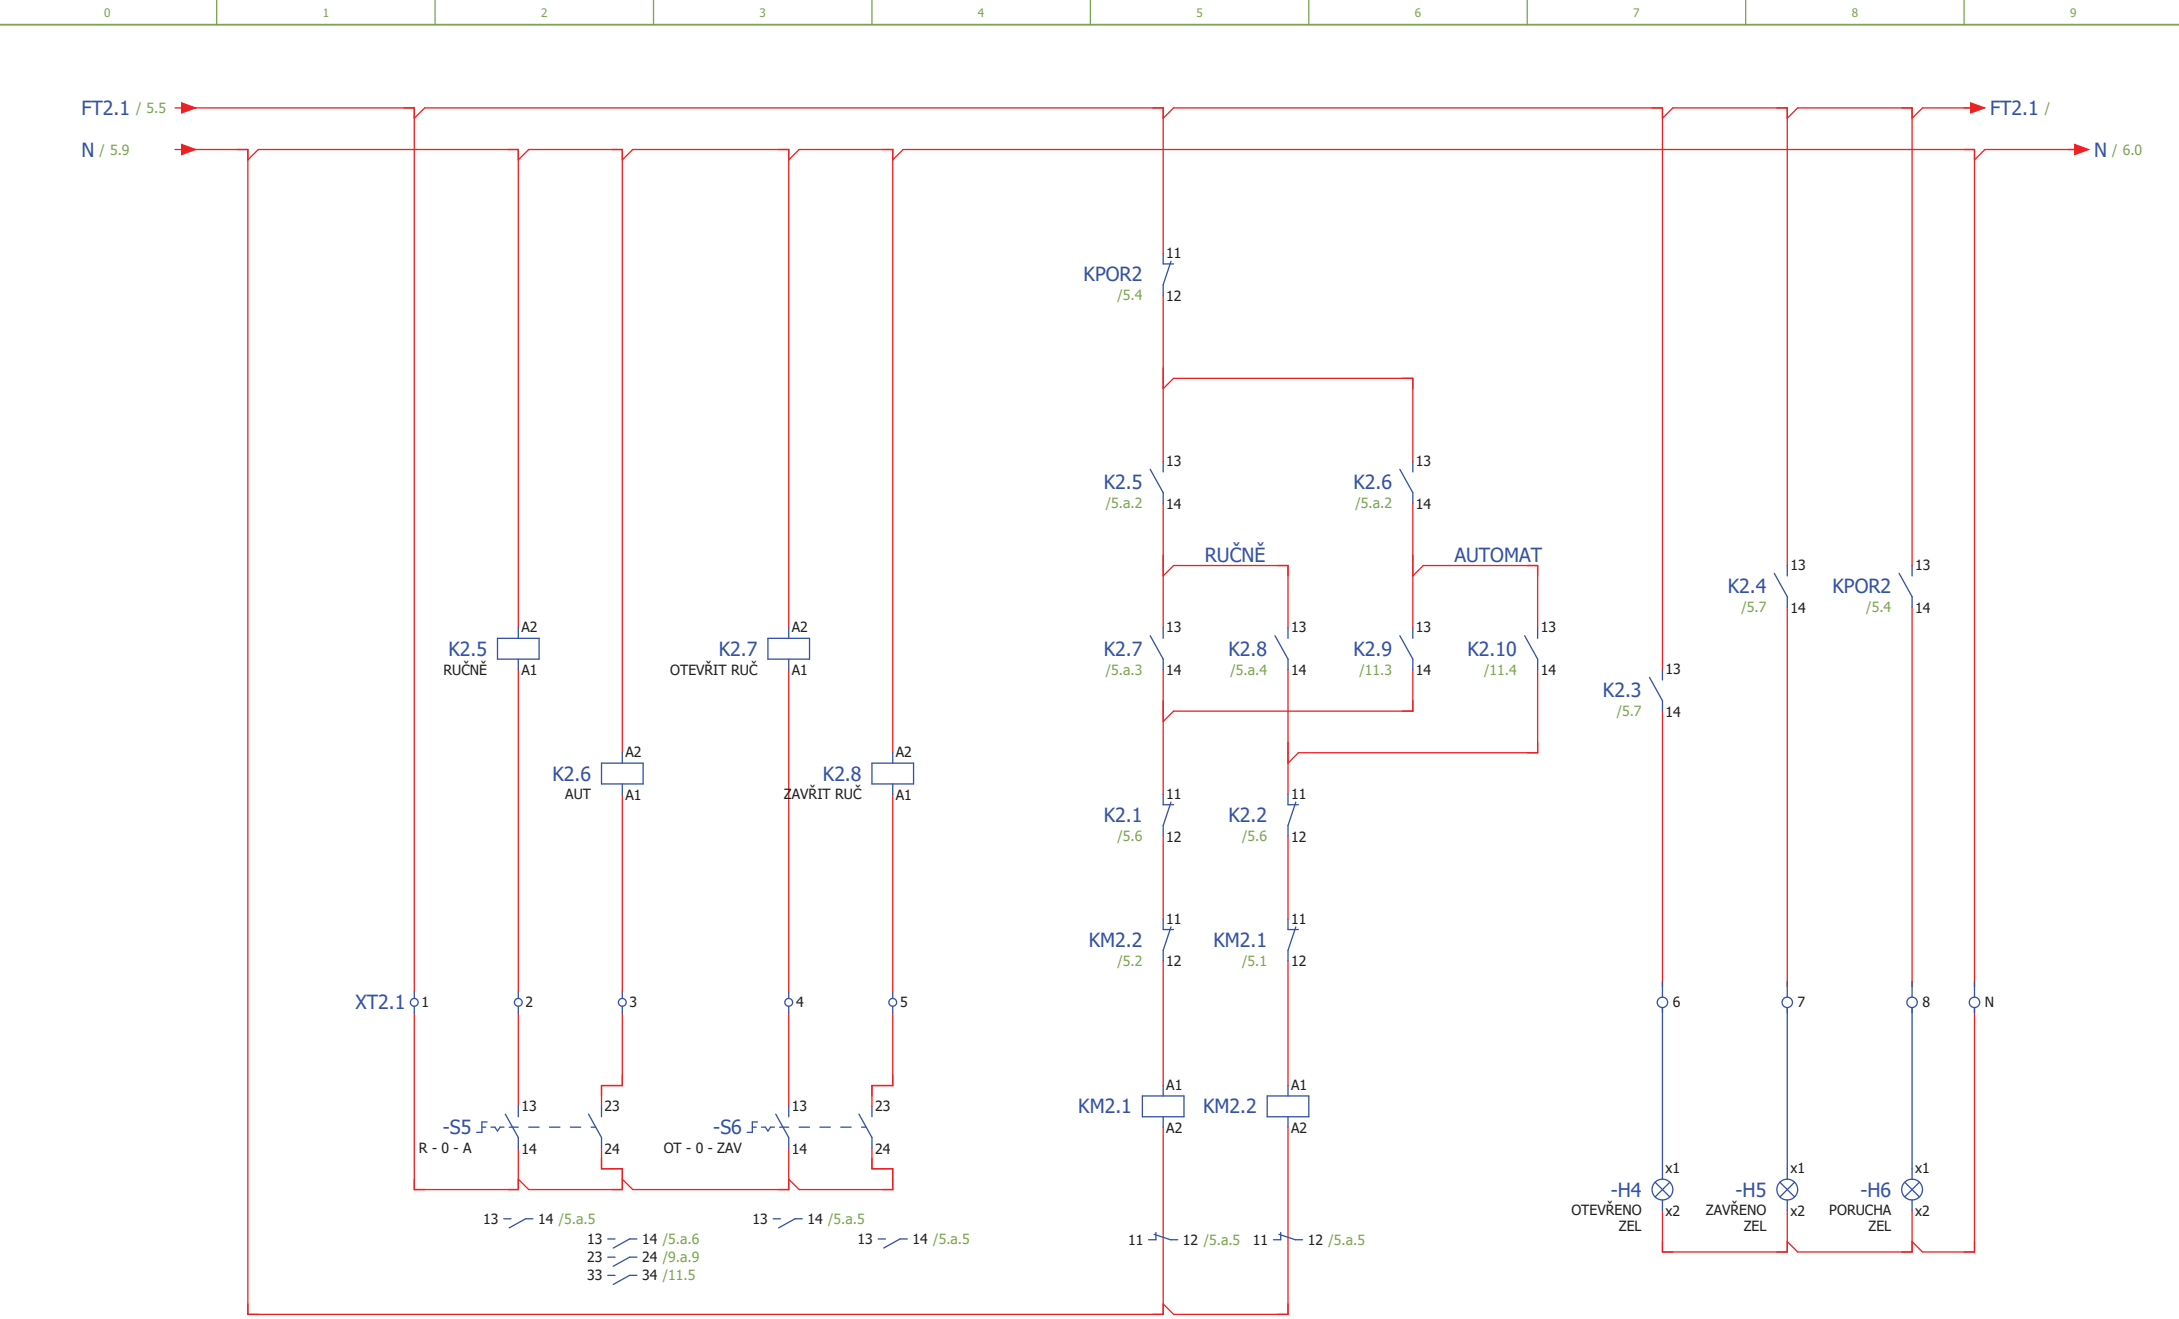


29	30	31	32	33	34	35	Přípojná deska DPD														36	37	38	39	40	41	42	43	44
+U17V	+Unap	DAV 5	DAV 6	DV 7	DV 8	GND															+AV 7	- AV 7	GND	+EXT	GND	+AKU	GND		
Digitální vstupy																					Dif. vst.			Napájení					
relé Limit ▼ Sampler ▲																													
Analogové vstupy									Pulsní-Binární vstupy											RS485			DCL						
+U17V	+Unap	DAV 1	DAV 2	GND	+Unap	DAV 3	DAV 4	GND	GND	GND	PV 1	PV 2	PV 3	PV 4	PV 5	PV 6	PV 7	PV 8	GND	+Unap	485-A	485-B	GND	OUT	GND				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

6			Datum	09.11.2018	VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE	VOTAS s.r.o.	MĚŘENÍ HLADINY	=					7.a
			Zprac..	PAVEL ULRYCH				+					
			Zkontr.		VDJ KOUNICE								
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím				EL006_2018PU		List	7
												List	16

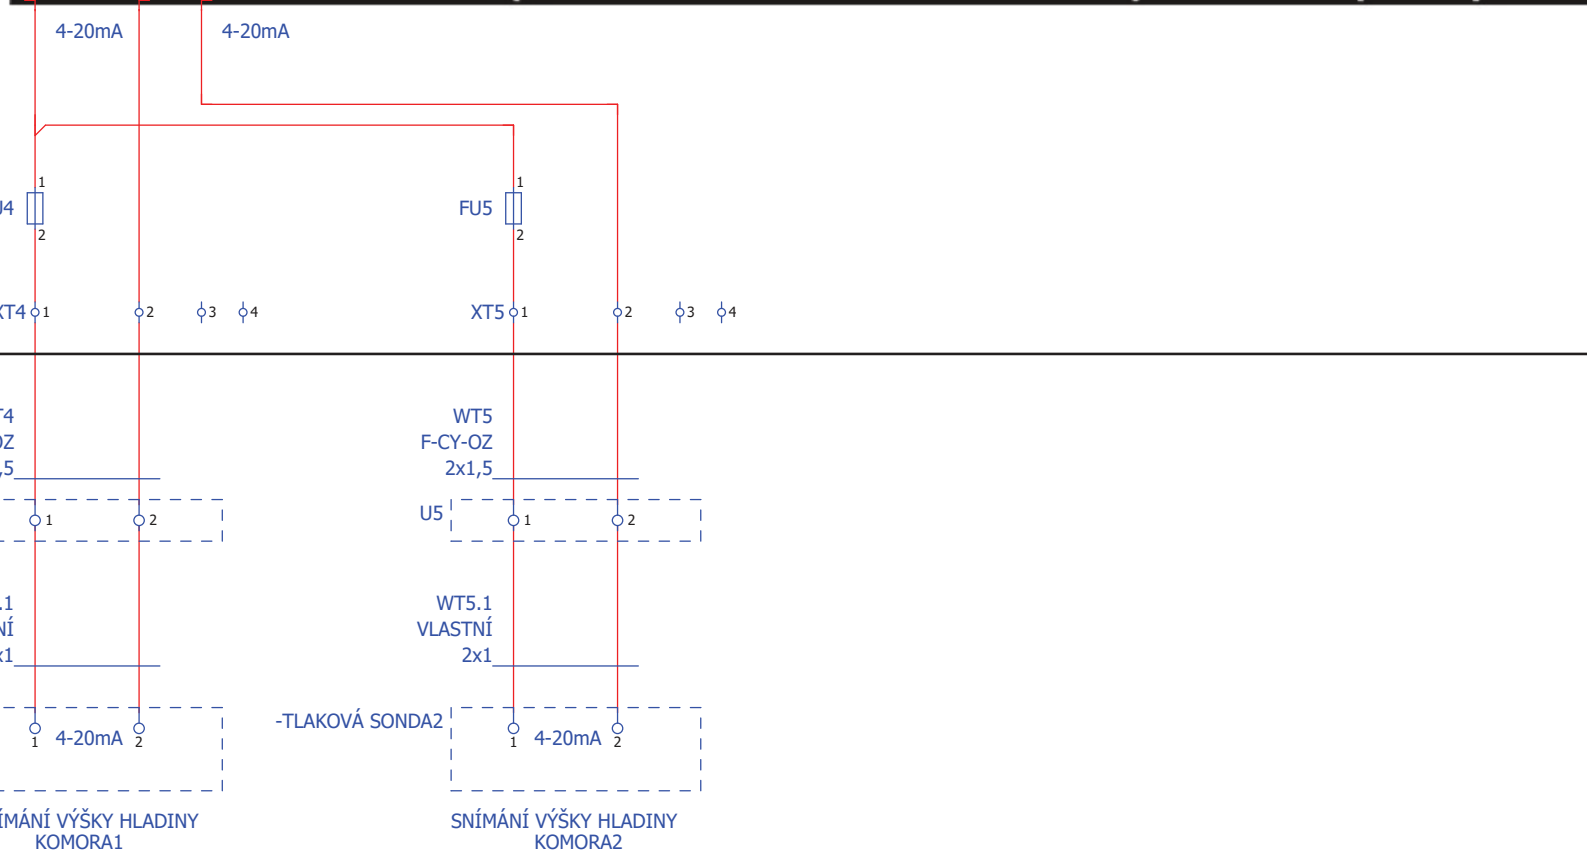


			Datum	09.11.2018	VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE		VOTAS s.r.o.	MĚŘENÍ HLADINY			=		
			Zprac..	PAVEL ULRYCH									+
			Zkontr.						VDJ KOUNICE				
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			EL006_2018PU			List	7
												List	16

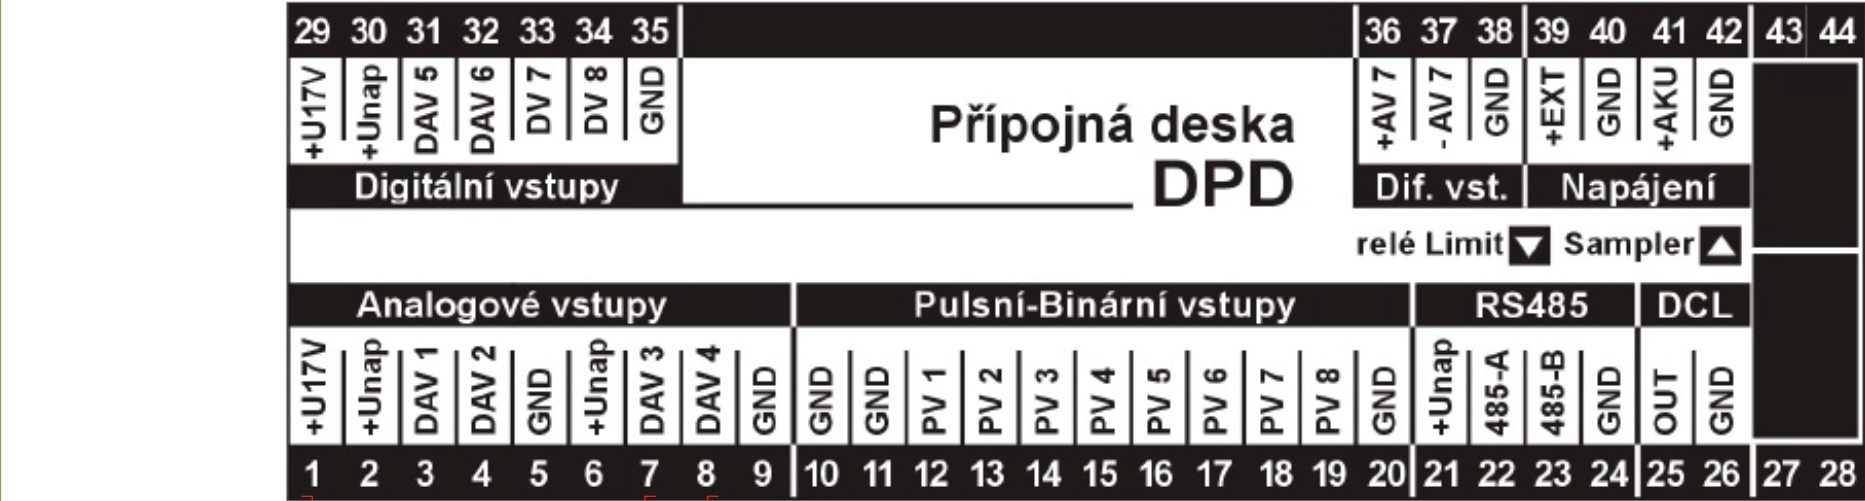



PŘI POUŽITÍ AKTIVNÍHO ČIDLA TLAKU, DOPLNIT 0V DO NAPÁJENÍ

29	30	31	32	33	34	35															36	37	38	39	40	41	42	43	44
+U17V	+Unap	DAV 5	DAV 6	DV 7	DV 8	GND	<div><div>Přípojná deska DPD</div><div><div>relé Limit ▼</div><div>Sampler ▲</div></div></div>														+AV 7	-AV 7	GND	+EXT	GND	+AKU	GND		
Digitální vstupy																					Dif. vst.							Napájení	
Analogové vstupy									Pulsní-Binární vstupy											RS485				DCL					
+U17V	+Unap	DAV 1	DAV 2	GND	+Unap	DAV 3	DAV 4	GND	GND	GND	PV 1	PV 2	PV 3	PV 4	PV 5	PV 6	PV 7	PV 8	GND	+Unap	485-A	485-B	GND	OUT	GND				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		


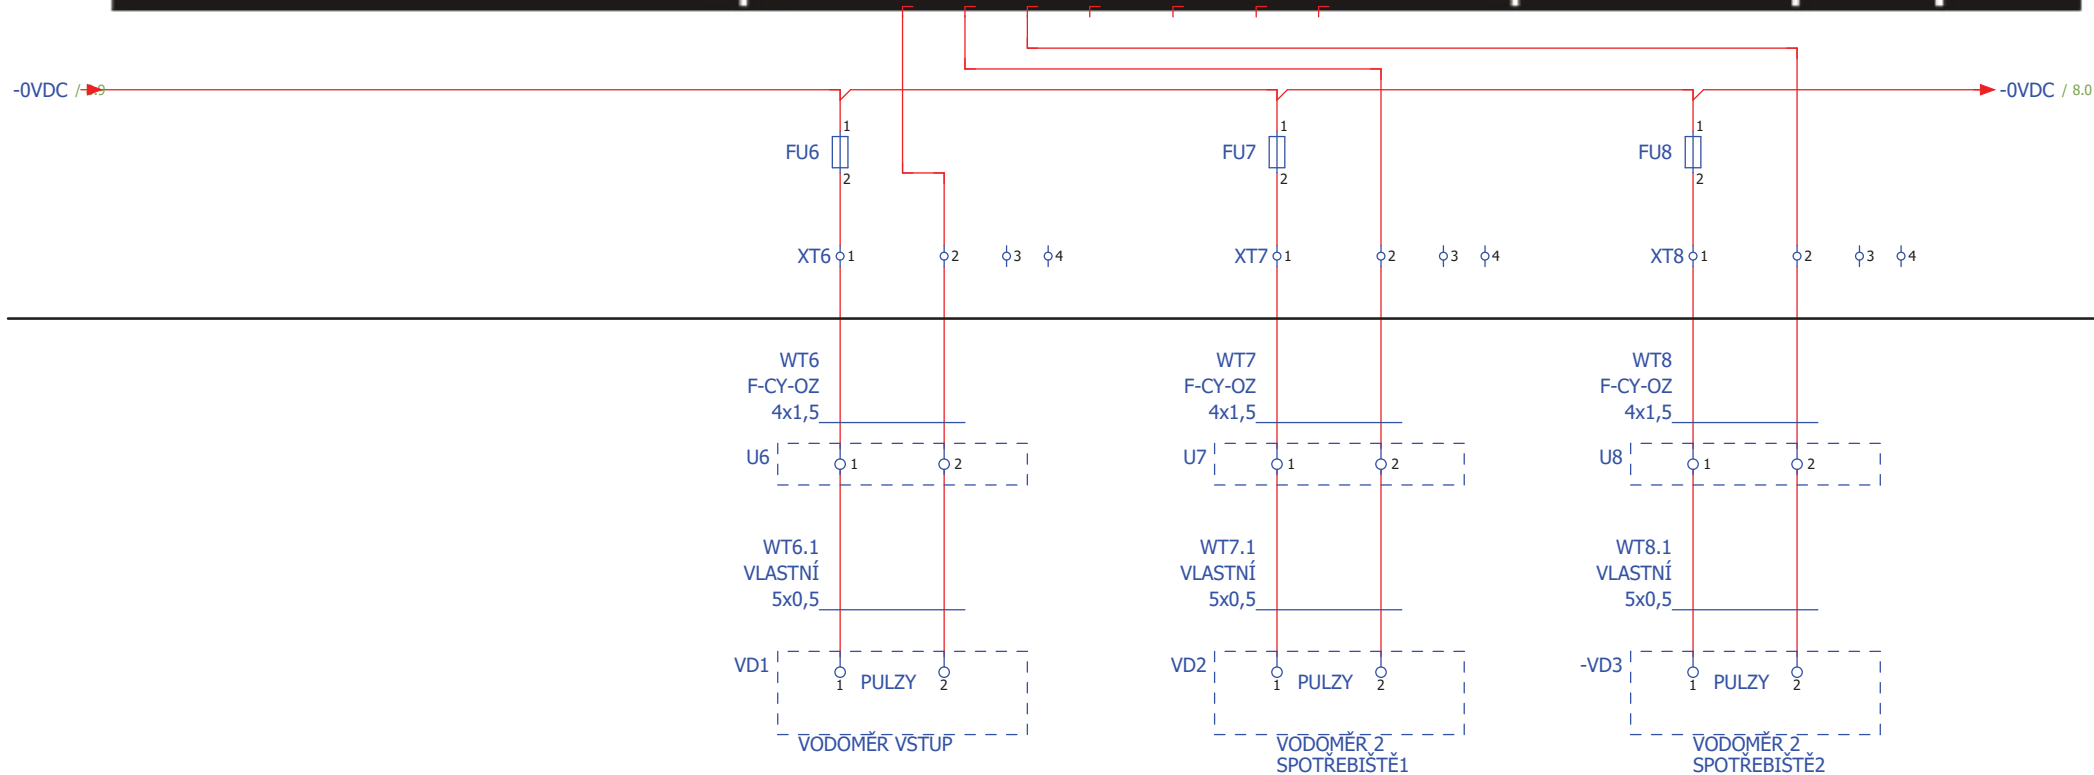


9

			Datum	09.11.2018	VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE		VOTAS s.r.o.	VODOMĚRY			=	
			Zprac..	PAVEL ULRYCH	VDJ KOUNICE						+	
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím				EL006_2018PU		List 1

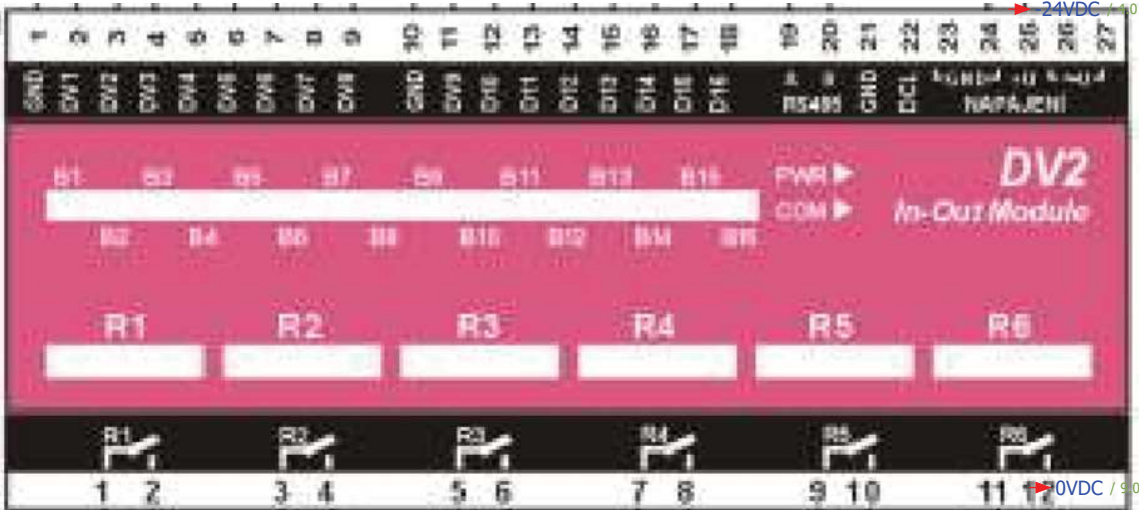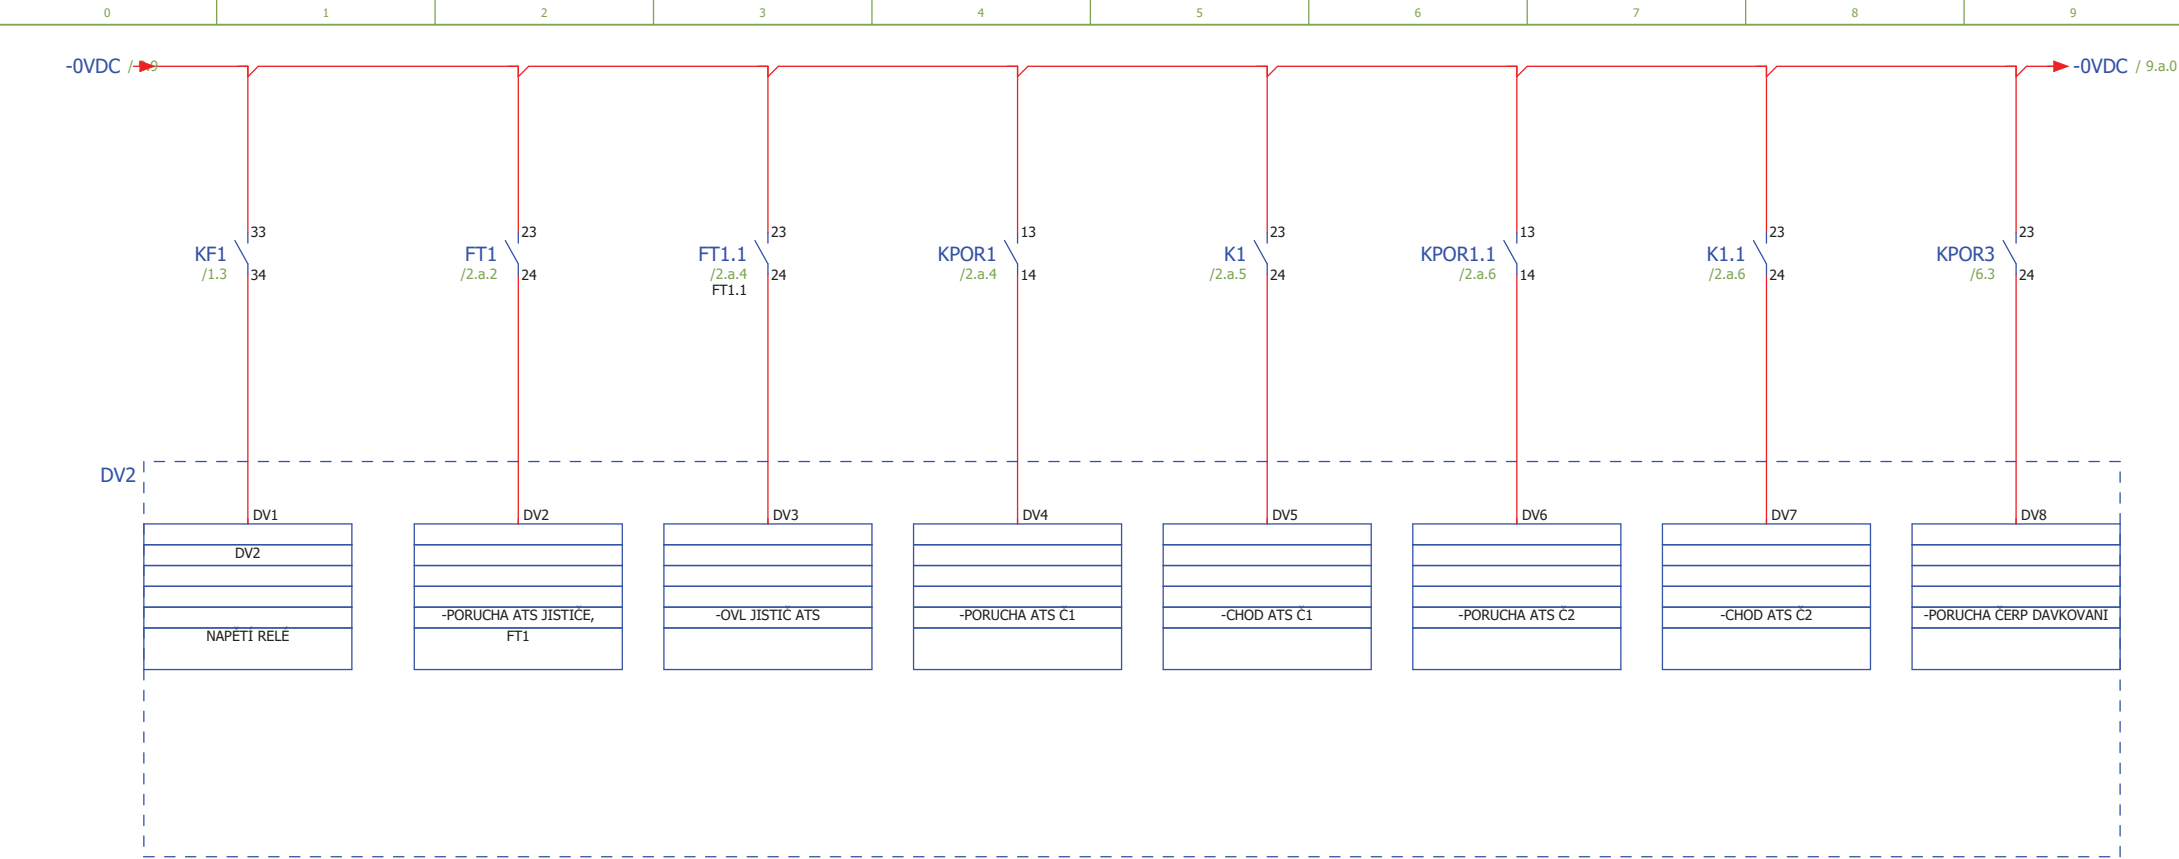

			Datum	26.11.2018	VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE		VOTAS s.r.o.	BINARNI VSTUPY			=			
			Zprac..	PAVEL ULRYCH										
			Zkontr.						VDJ KOUNICE					
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím					EL006_2018PU		List	9
													List	16

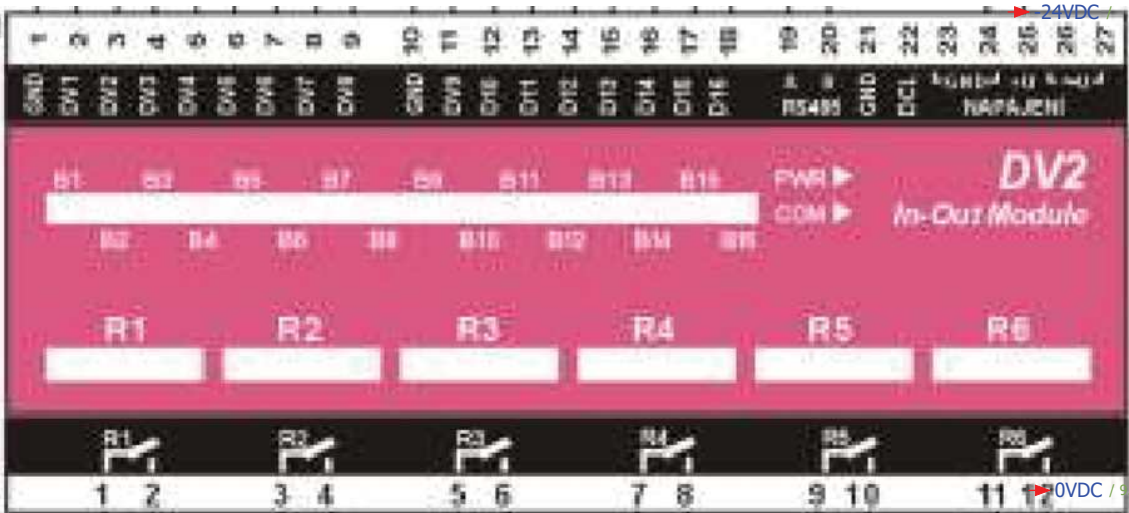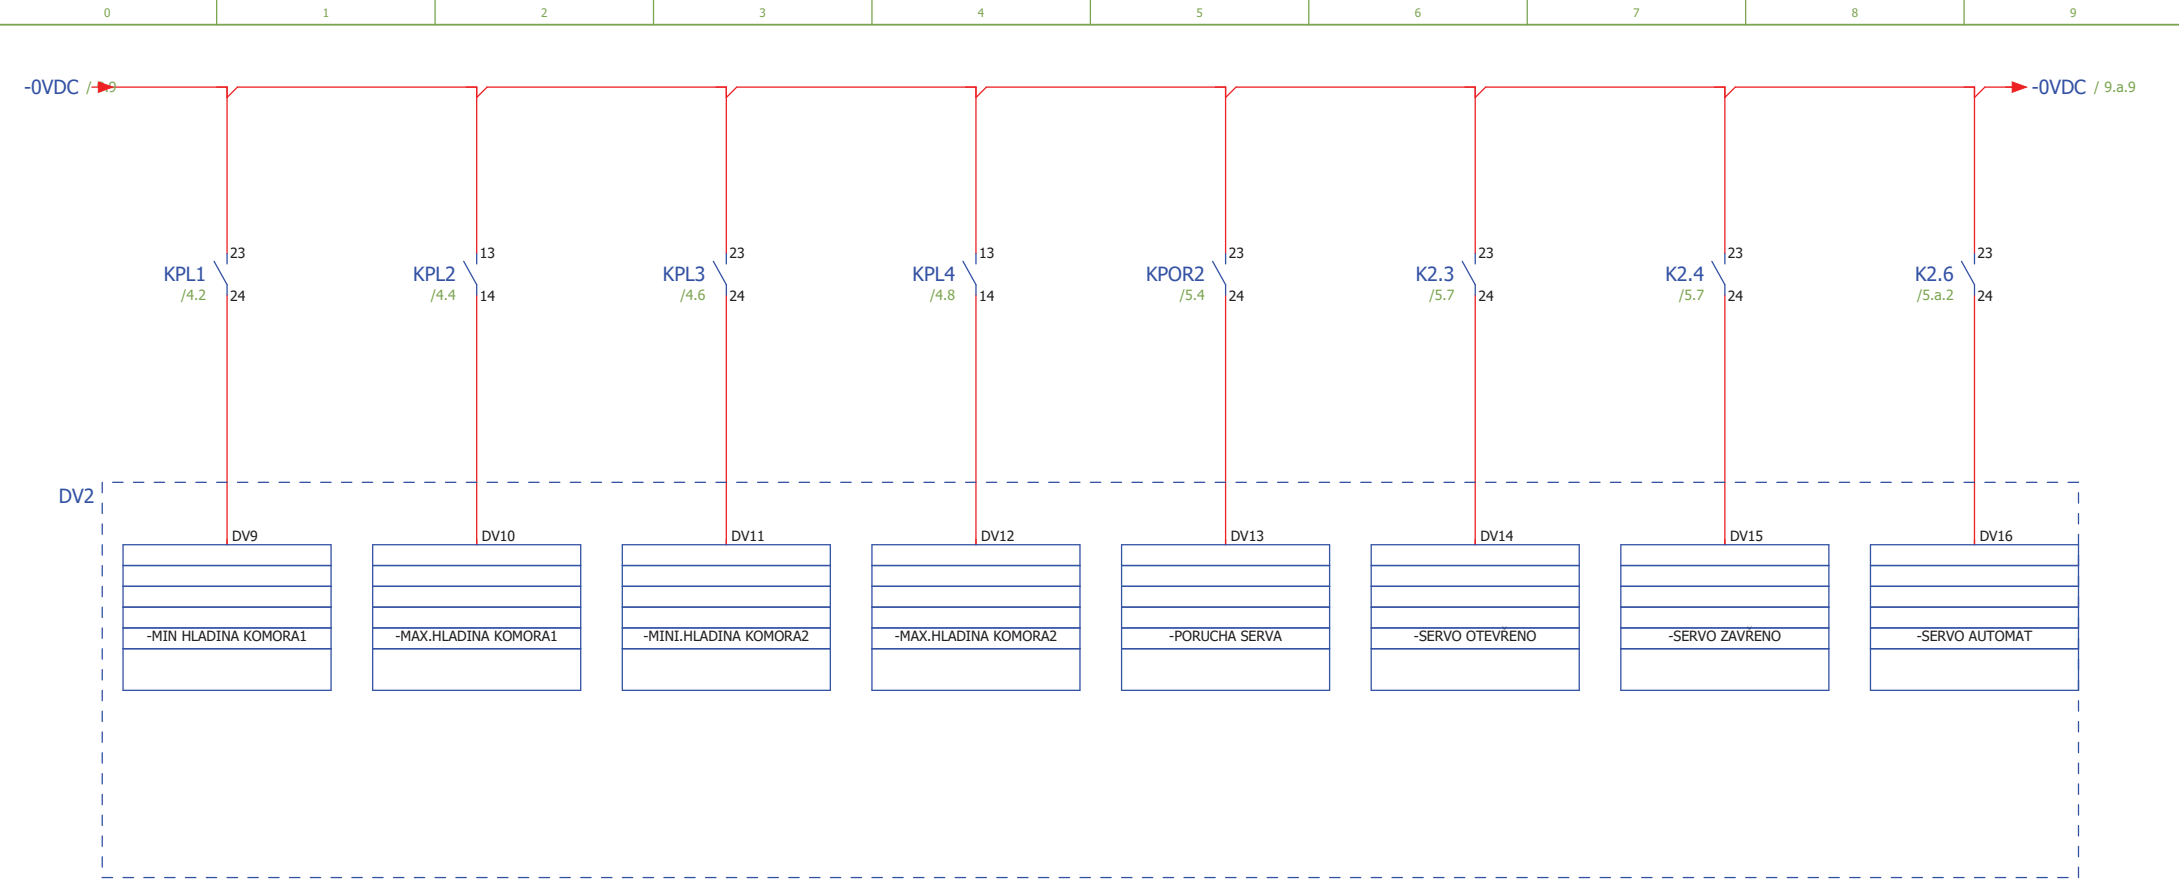

			Datum	16.04.2019	VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE		VOTAS s.r.o.	BINARNI VSTUPY /2			=		
			Zprac..	pppohony							+		
			Zkontr.						VDJ KOUNICE				
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím					EL006_2018PU	List	9.a
										List	16		



			Datum	16.04.2019	VOTAS REGULACE VDJ KOUNICE		VOTAS s.r.o.	VÝSTUPY RELE			=	
			Zprac..	pppohony							+	
			Zkontr.		VDJ KOUNICE						List	10
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím				EL006_2018PU	List	16

