


SO 03 - VODOVOD KE KOLÁŘŮM
PODROBNÁ SITUACE STAVBY
M 1:1000

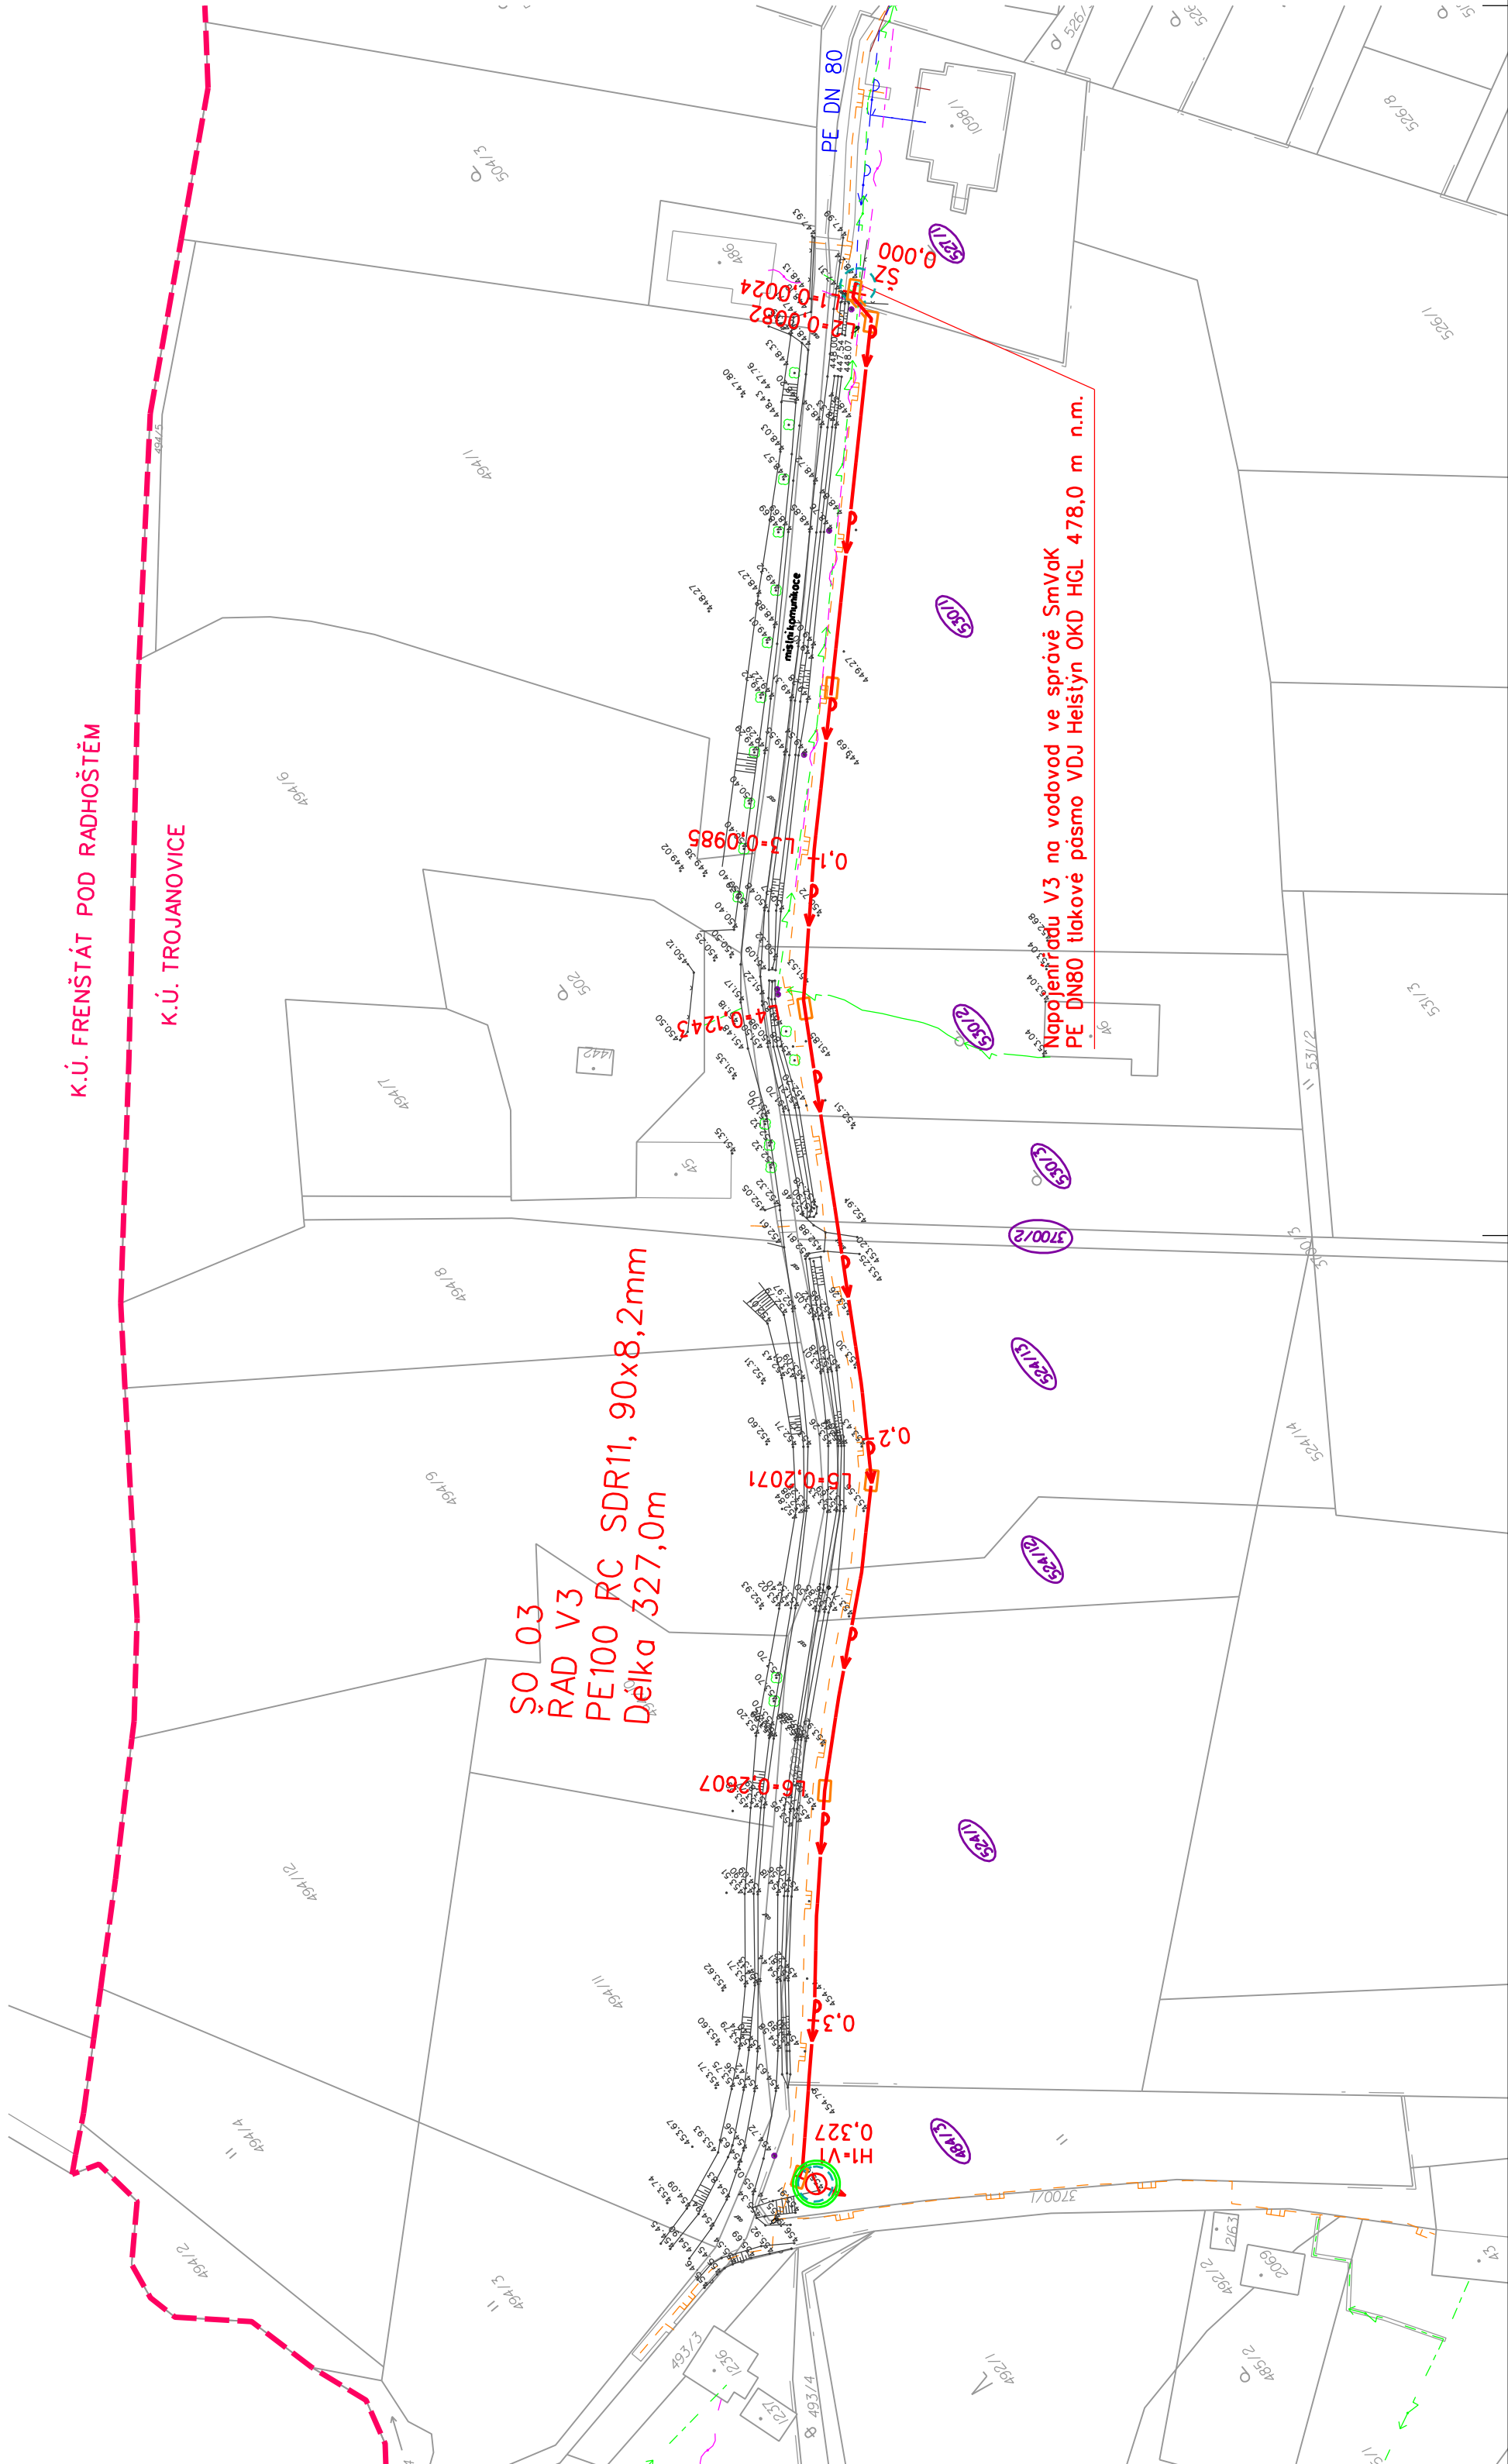

LEGENDA

OBJEKTY NAVRHOVANÉ

- PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍŘAD
- POTRUBÍ V CHRÁNICI
- HYDRANT PODZEMNÍ
- HYDRANT PODZEMNÍ VZDUŠNÍK
- HYDRANT PODZEMNÍ KALOSVOD
- POŽÁRNÍ HYDRANT PODZEMNÍ VZDUŠNÍK

- STARTOVACÍ JÁMA 3,0x2,0m
- STARTOVACÍ JÁMA 3,0x1,5m (v blízkosti plynovodu)
- VÝKOP
- OCHRANNÁ STUDNIČNÍ SKRUŽ Ø 1m S BETONOVÝM DĚLENÝM POKLOPEM
- POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU


OBJEKTY STÁVAJÍCÍ

- VODOVOD
- ČEZ VN NADZEMNÍ
- ČEZ VVN NADZEMNÍ
- ČEZ NN NADZEMNÍ
- ČEZ NN NADZEMNÍ ZOL.
- ČEZ NN PODZEMNÍ
- TELEKOM NADZEMNÍ
- TELEKOM PODZEMNÍ
- KANALIZACE
- PLYNOVOD

POZNÁMKA

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ NELZE POUŽÍT JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVEŠTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCIA OZNAČENÍ SÍTÍ V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp
SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Výpracoval Adrián Hájník			Zodpov.projektant Bc.Ing. Pospíšilová	Hl.ing. projektu Bc.Ing. Pospíšilová	Vedoucí střediska Ing.Vaculín Ondřej Ph.D.	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Místo stavby <i>V.H.</i>			<i>Pospíšilová</i>	<i>Pospíšilová</i>	<i>Vaculín O.</i>	
Investor Obec Trojanovice			Kraj Moravskoslezský			
Alce - objekt						Počet formátů 3 A4
Projektové a inženýrské činnosti - vodovody						Datum Říjen 2021
Stupeň						DPS
Zakázkové číslo						2912
Archivní číslo						2912
Měřítko						Číslo výkresu D.1.3.2
Příloha: SO 03 Vodovod Ke Kolářům						1:1000
Podrobná situace stavby						