



# Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí








## Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí

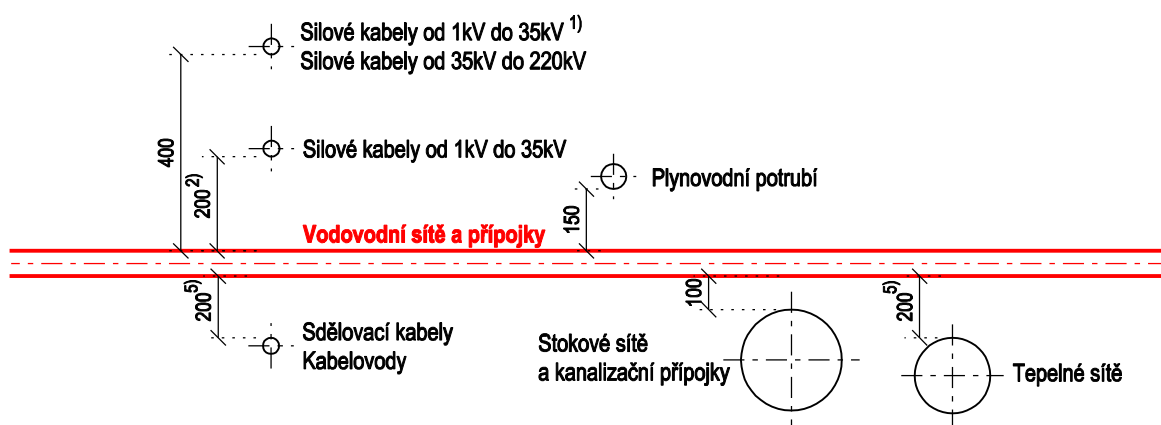

### Poznámka:

- 1) Nestráněné
- 2) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300
- 3) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správcí vedení na 400mm
- 4) Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600mm
- 5) Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením nebo kabelovodem, musí být opatřeno ochranným krytem, jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350mm

-Nejmenší dovolené vodorovné (svislé) vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí technického vybavení je navrženo v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v platném znění.

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska		AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Adrián Hájník	Bc. Ing. Pospíšilová	Ing. Vaculín, Ph.D.	Ing. Vaculín, Ph.D.			
						
Místo stavby	k.ú. Trojanovice		Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů	A4
Investor	Obec Trojanovice				Datum	Říjen 2021
Akce  Projektové a inženýrské činnosti - vodovody					Stupeň	DPS
					Zakázkové číslo	2912
					Archivní číslo	2912
Příloha	SO 08 Vodovod Pod Dílem Vzorový výkres křížení inženýrských sítí				Měřítko	Číslo výkresu
					-	D.1.8.9