


SO 07 - VODOVOD KRUHÁČ - SOLÁRKA KLADEČSKÉ SCHÉMA

2005

ŘAD V7

PE 100 SDR11, 90x8,2mm

Délka 174,2 m

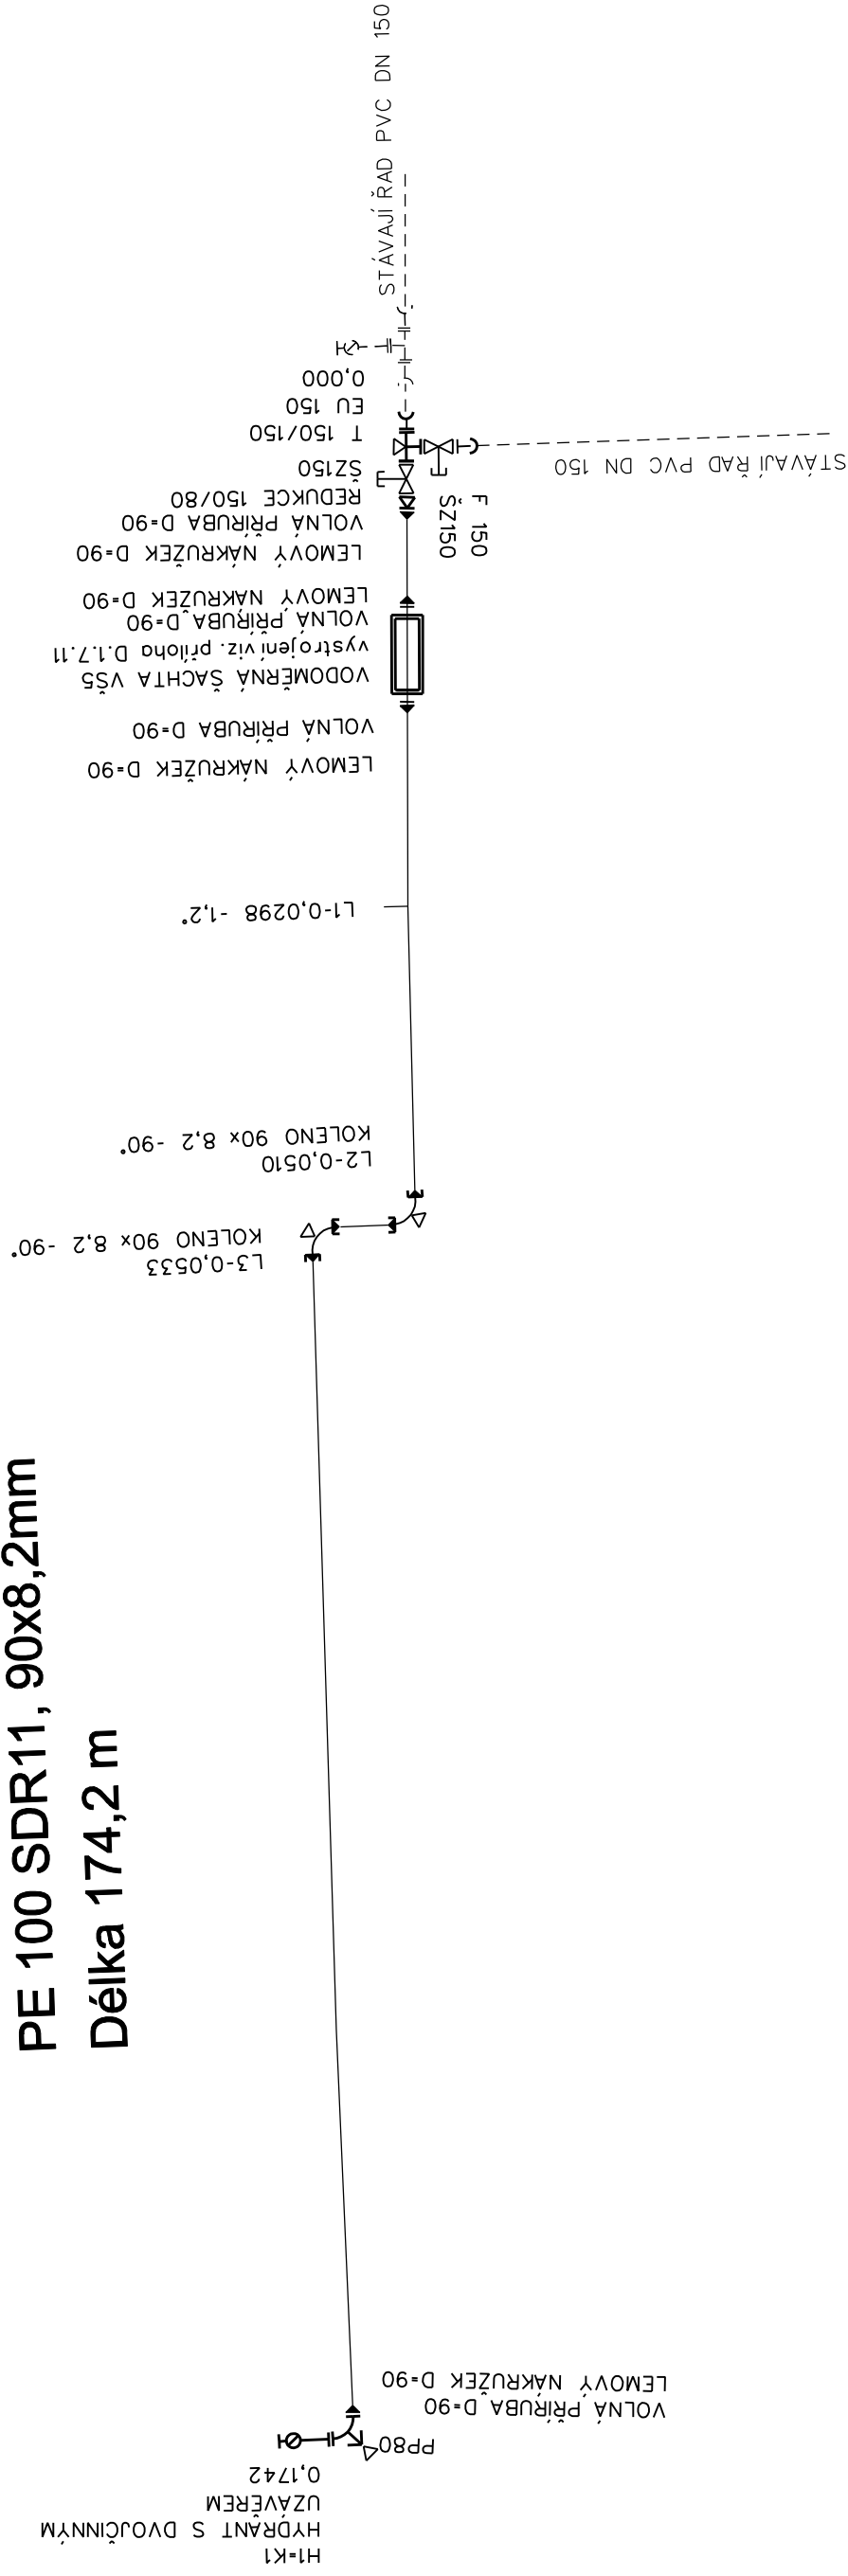

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska
Šošílková Jitka	Bc.Ing. Pospíšilová	Bc.Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín Ondřej Ph.D.
<i>Václavíkovi</i>	<i>Pospíšilová</i>	<i>Pospíšilová</i>	<i>Věrníček V.</i>
Místo stavby	k. ú. Trojanovice	Kraj	Moravskoslezský
Investor	Obec Trojanovice	Datum	Říjen 2021
Akce - objekt	Projektové a inženýrské činnosti - vodovody		
		Stupeň	DPS
		Zakázkové číslo	2912
		Archivní číslo	2912
Příloha: SO 07 Vodovod Kruháč - Solárka Kladecké schéma		Měřítko	Číslo výkresu D.1.7.4