


PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – DEMONTÁŽE

K1 – K3 – PLYNOVÝ KOTEL  
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL PROTHERM TYP 50L00 VÝKON 48KW  
EN1–3 – EXPANZNÍ NÁDOBA  
O OBJEMU 110 L  
Z1 – ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY  
O OBJEMU 300 L


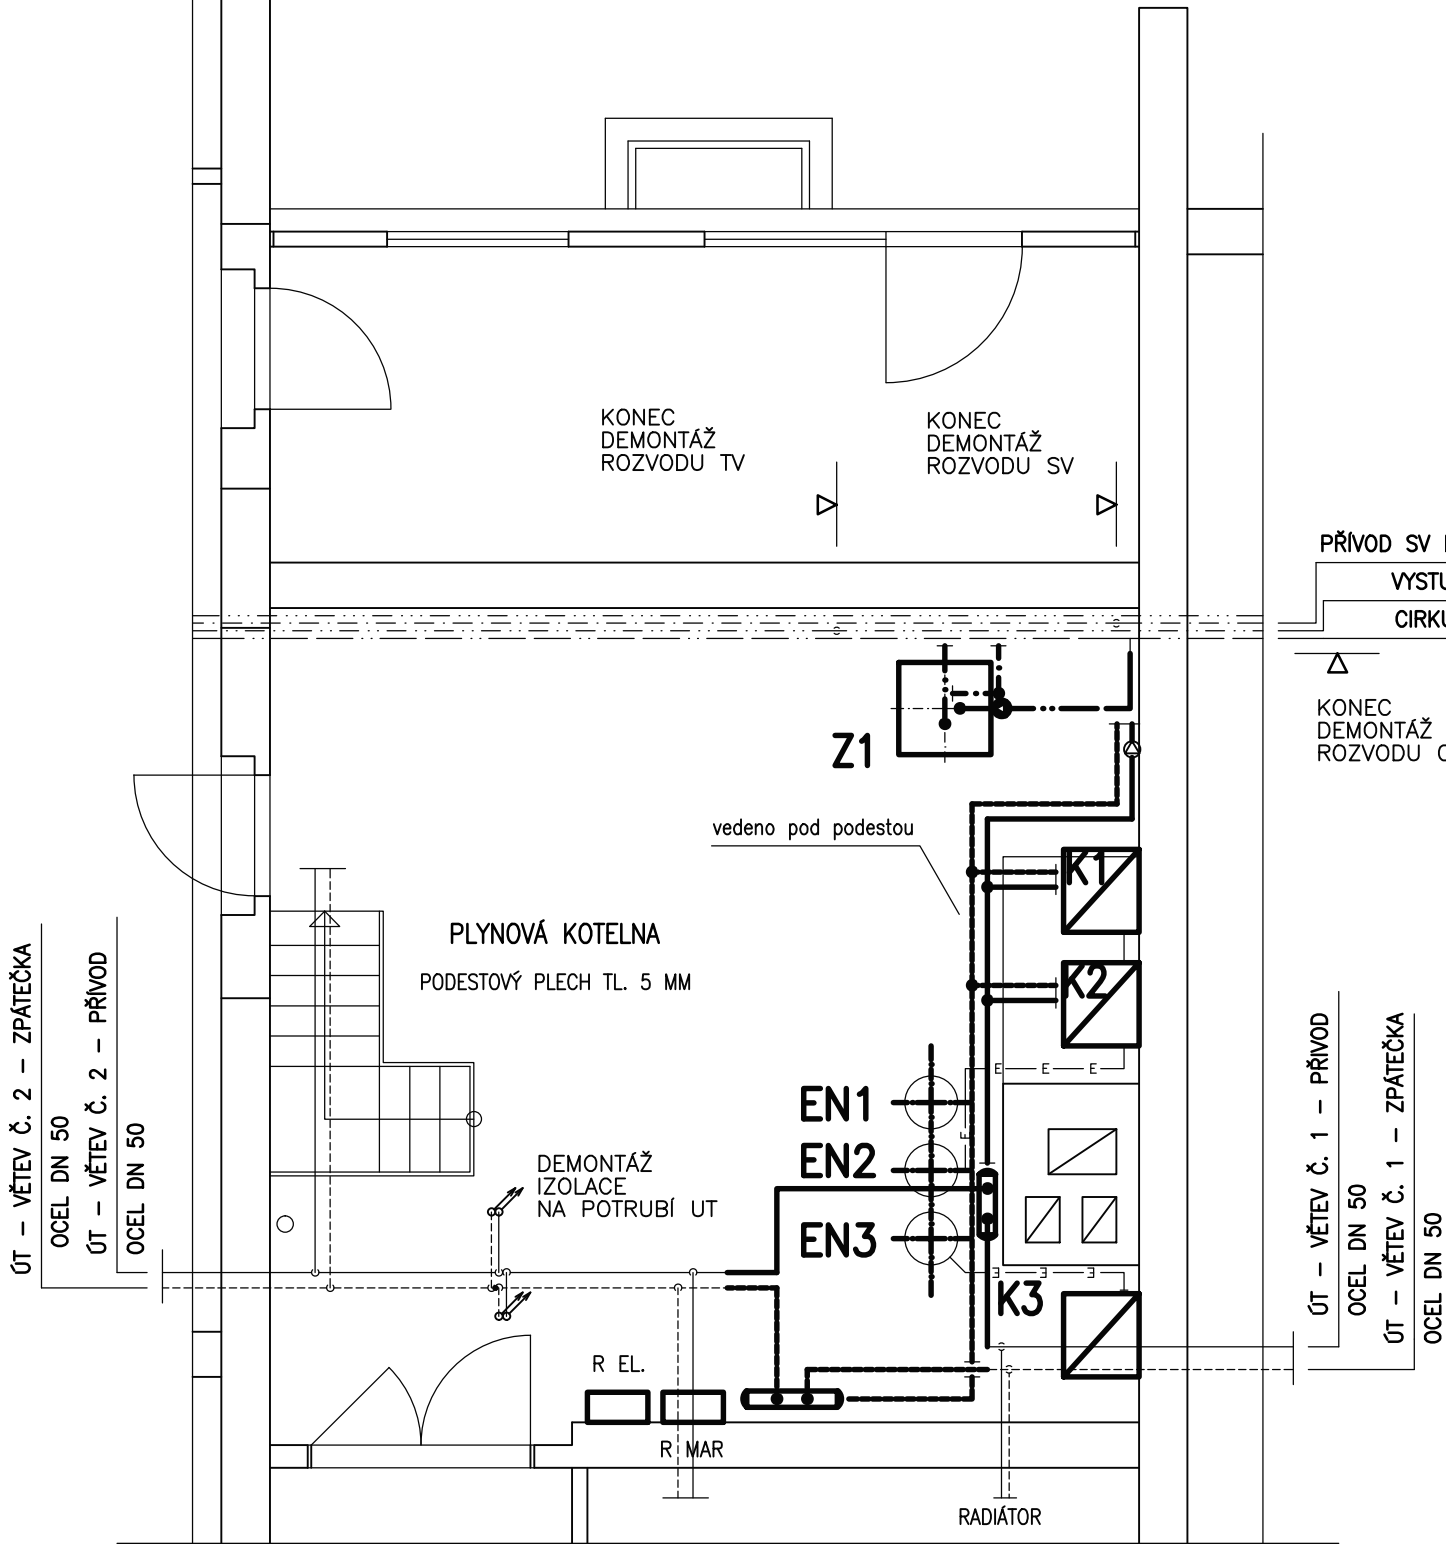


PŘÍVOD SV DO TV DN 32 (PPr40)  
VYSTUP TV DN 32 (PPr40)  
CIRKULACE DN 25 (PPr32)

KONEC  
DEMONTÁŽ  
ROZVODU C

LEGENDA POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD
- - - STÁVAJÍCÍ VYTÁPĚNÍ ZPÁTEČKA
- E — E — E — STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ POTRUBÍ
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULACE
- DEMONTÁŽ VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD
- - - DEMONTÁŽ VYTÁPĚNÍ ZPÁTEČKA



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	
VYPRACOVAL	PETR WAGNER	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: LUBENEC	
INVESTOR: OBEC LUBENEC, PODBOŘANSKÁ 51, 439 83 LUBENEC		
AKCE REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH KOTELN Č.P. 206, 231, 232, 233, 234, OBEC LUBENEC		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ		
OBSAH VÝKRES PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – DEMONTÁŽE		
PETR WAGNER M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274		
FORMÁT: A3	DATUM: 03/2023	
STUPEŇ: DPS + DSPS		
ČÍSLO ZAKÁZKY:	2023P079-5	
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	P079-D.1.4.4-01