



PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV

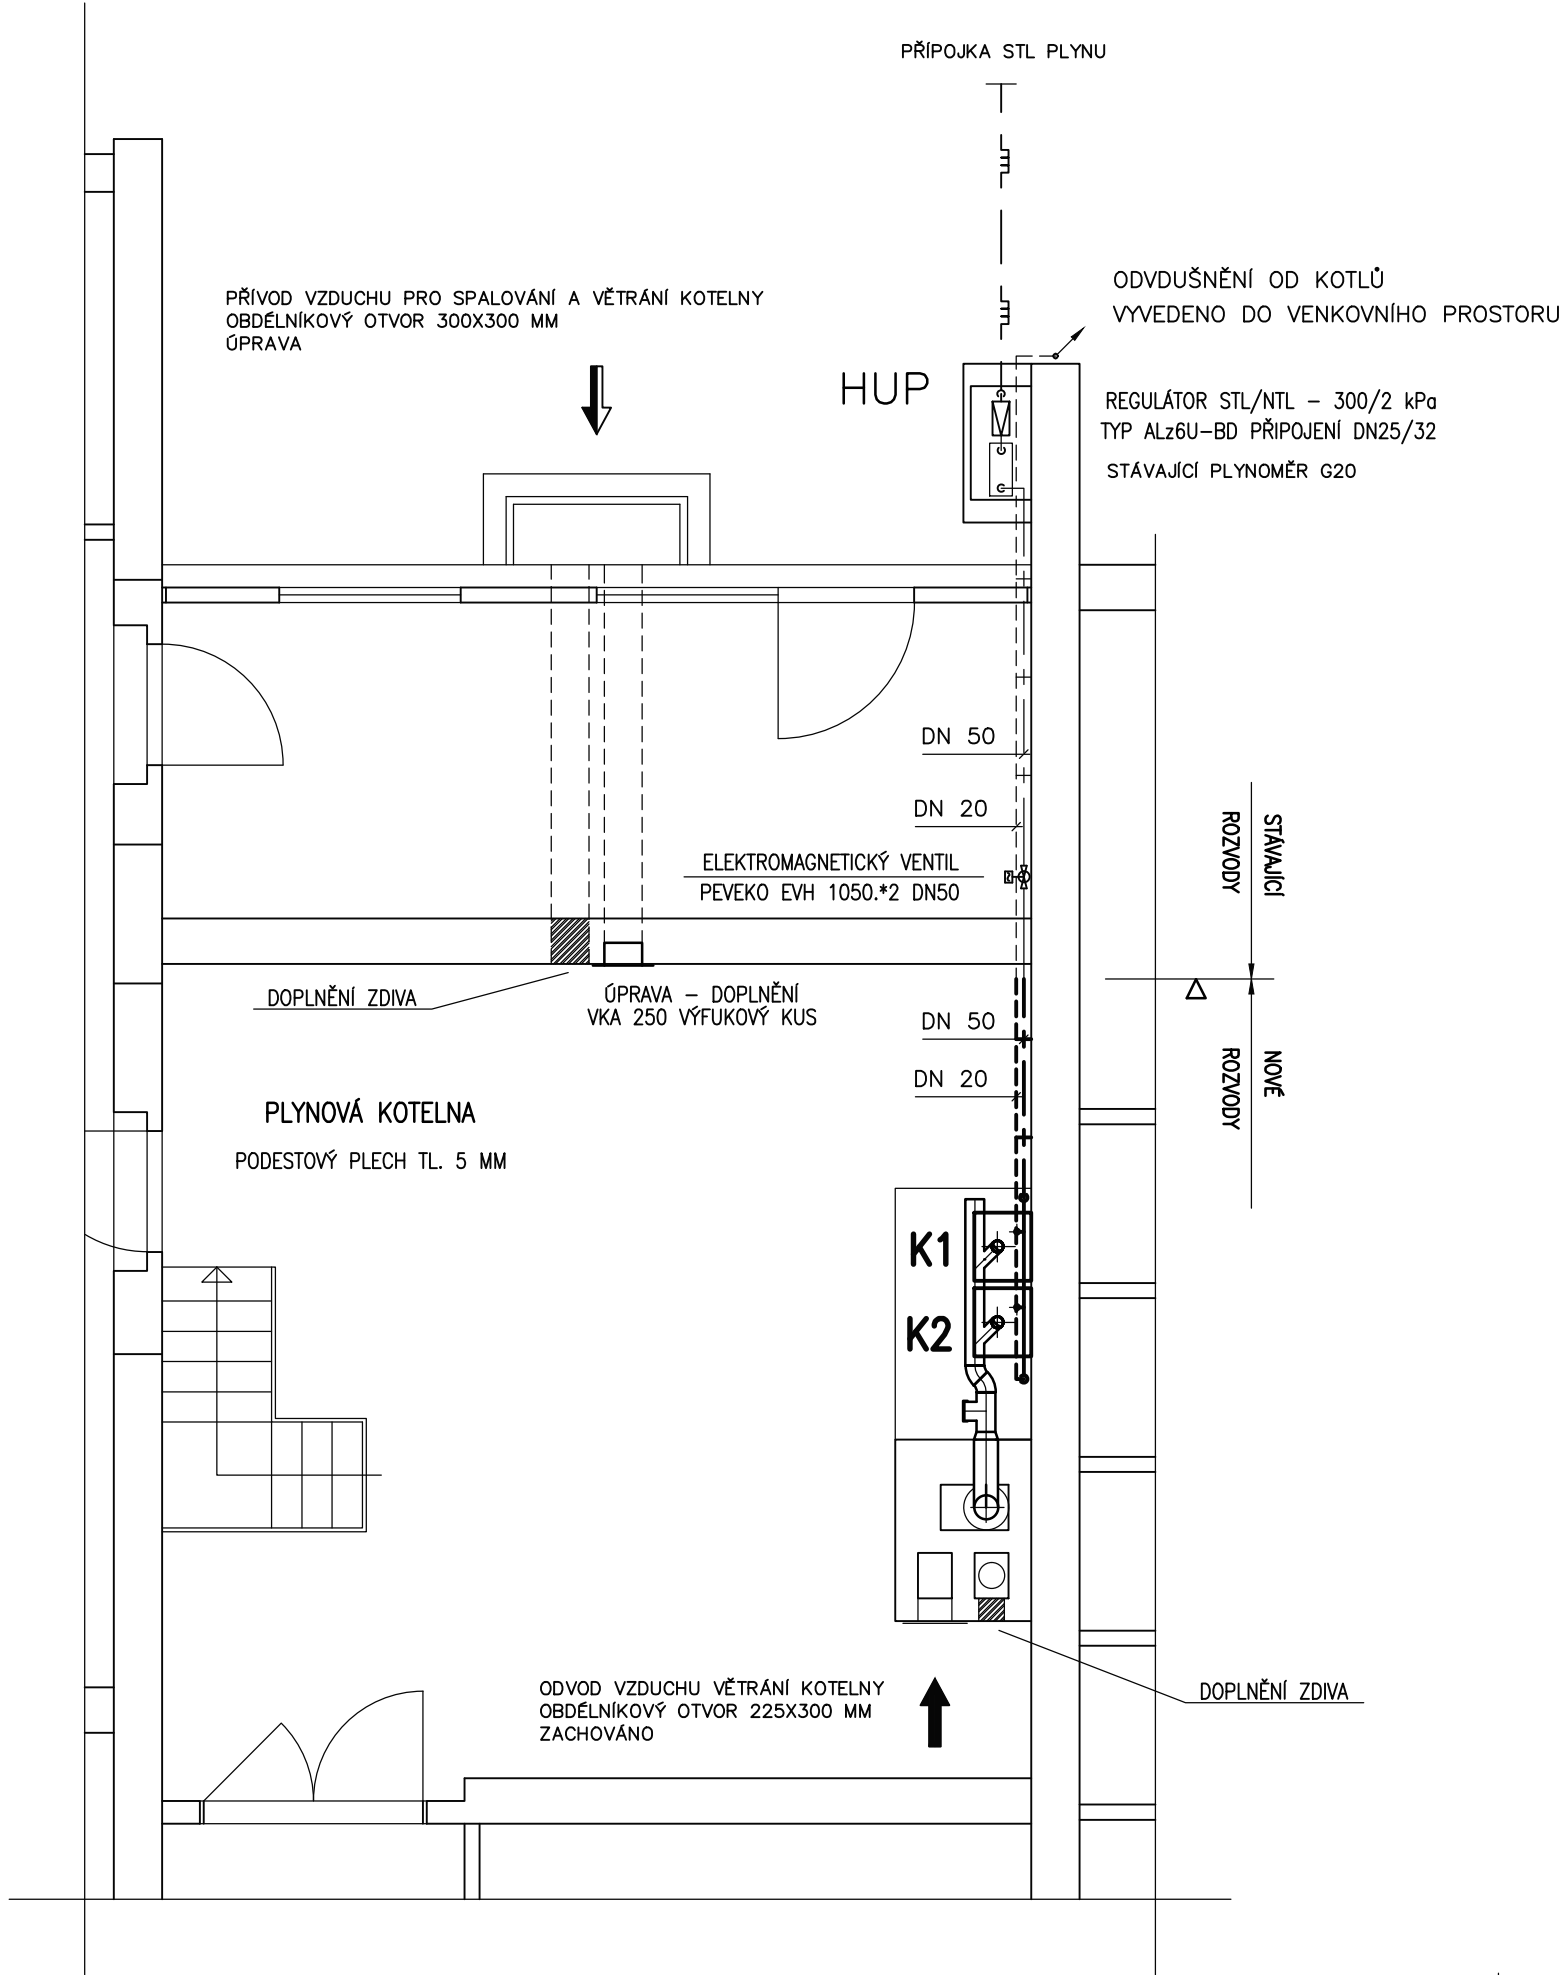

K1, K2 – PLYNOVÝ KOTEL
VÝROBCE: BAXI
TYP: LUNA DUO-TEC MP 1.50
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 5,0–45 kW PŘI 80/60°C
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 4,90 m3.h-1
ÚČINNOST JMENOVITÁ PŘI 80/60°C 97,2%

LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — STÁVAJÍCÍ ROZVOD STL PLYNOVODU
- + — + — + — STÁVAJÍCÍ ROZVOD NTL PLYNOVODU
- + — + — + — NOVÝ ROZVOD PLYNU
- — — — — STÁVAJÍCÍ ODVDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- — — — — NOVÉ ODVDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ



| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. VÁCLAV REMUTA | |
| VYPRACOVAL | PETR WAGNER | |
| KRAJ: ÚSTECKÝ | OBEC: LUBENEC | |
| INVESTOR: OBEC LUBENEC, PODBOŘANSKÁ 51, 439 83 LUBENEC | | |
| AKCE REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH KOTELN Č.P. 206, 231, 232, 233, 234, OBEC LUBENEC | | |
| D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ | | |
| OBSAH VÝKRES PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV | | |
| PETR WAGNER M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274 | | |
| FORMÁT: A3 | DATUM: 03/2023 | |
| STUPEŇ: DPS + DSPS | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2023P079-3 | |
| MĚŘÍTKO: 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU: | P079-D.1.4.2-02 |