


PŮDORYS 1.NP - Stávající stav

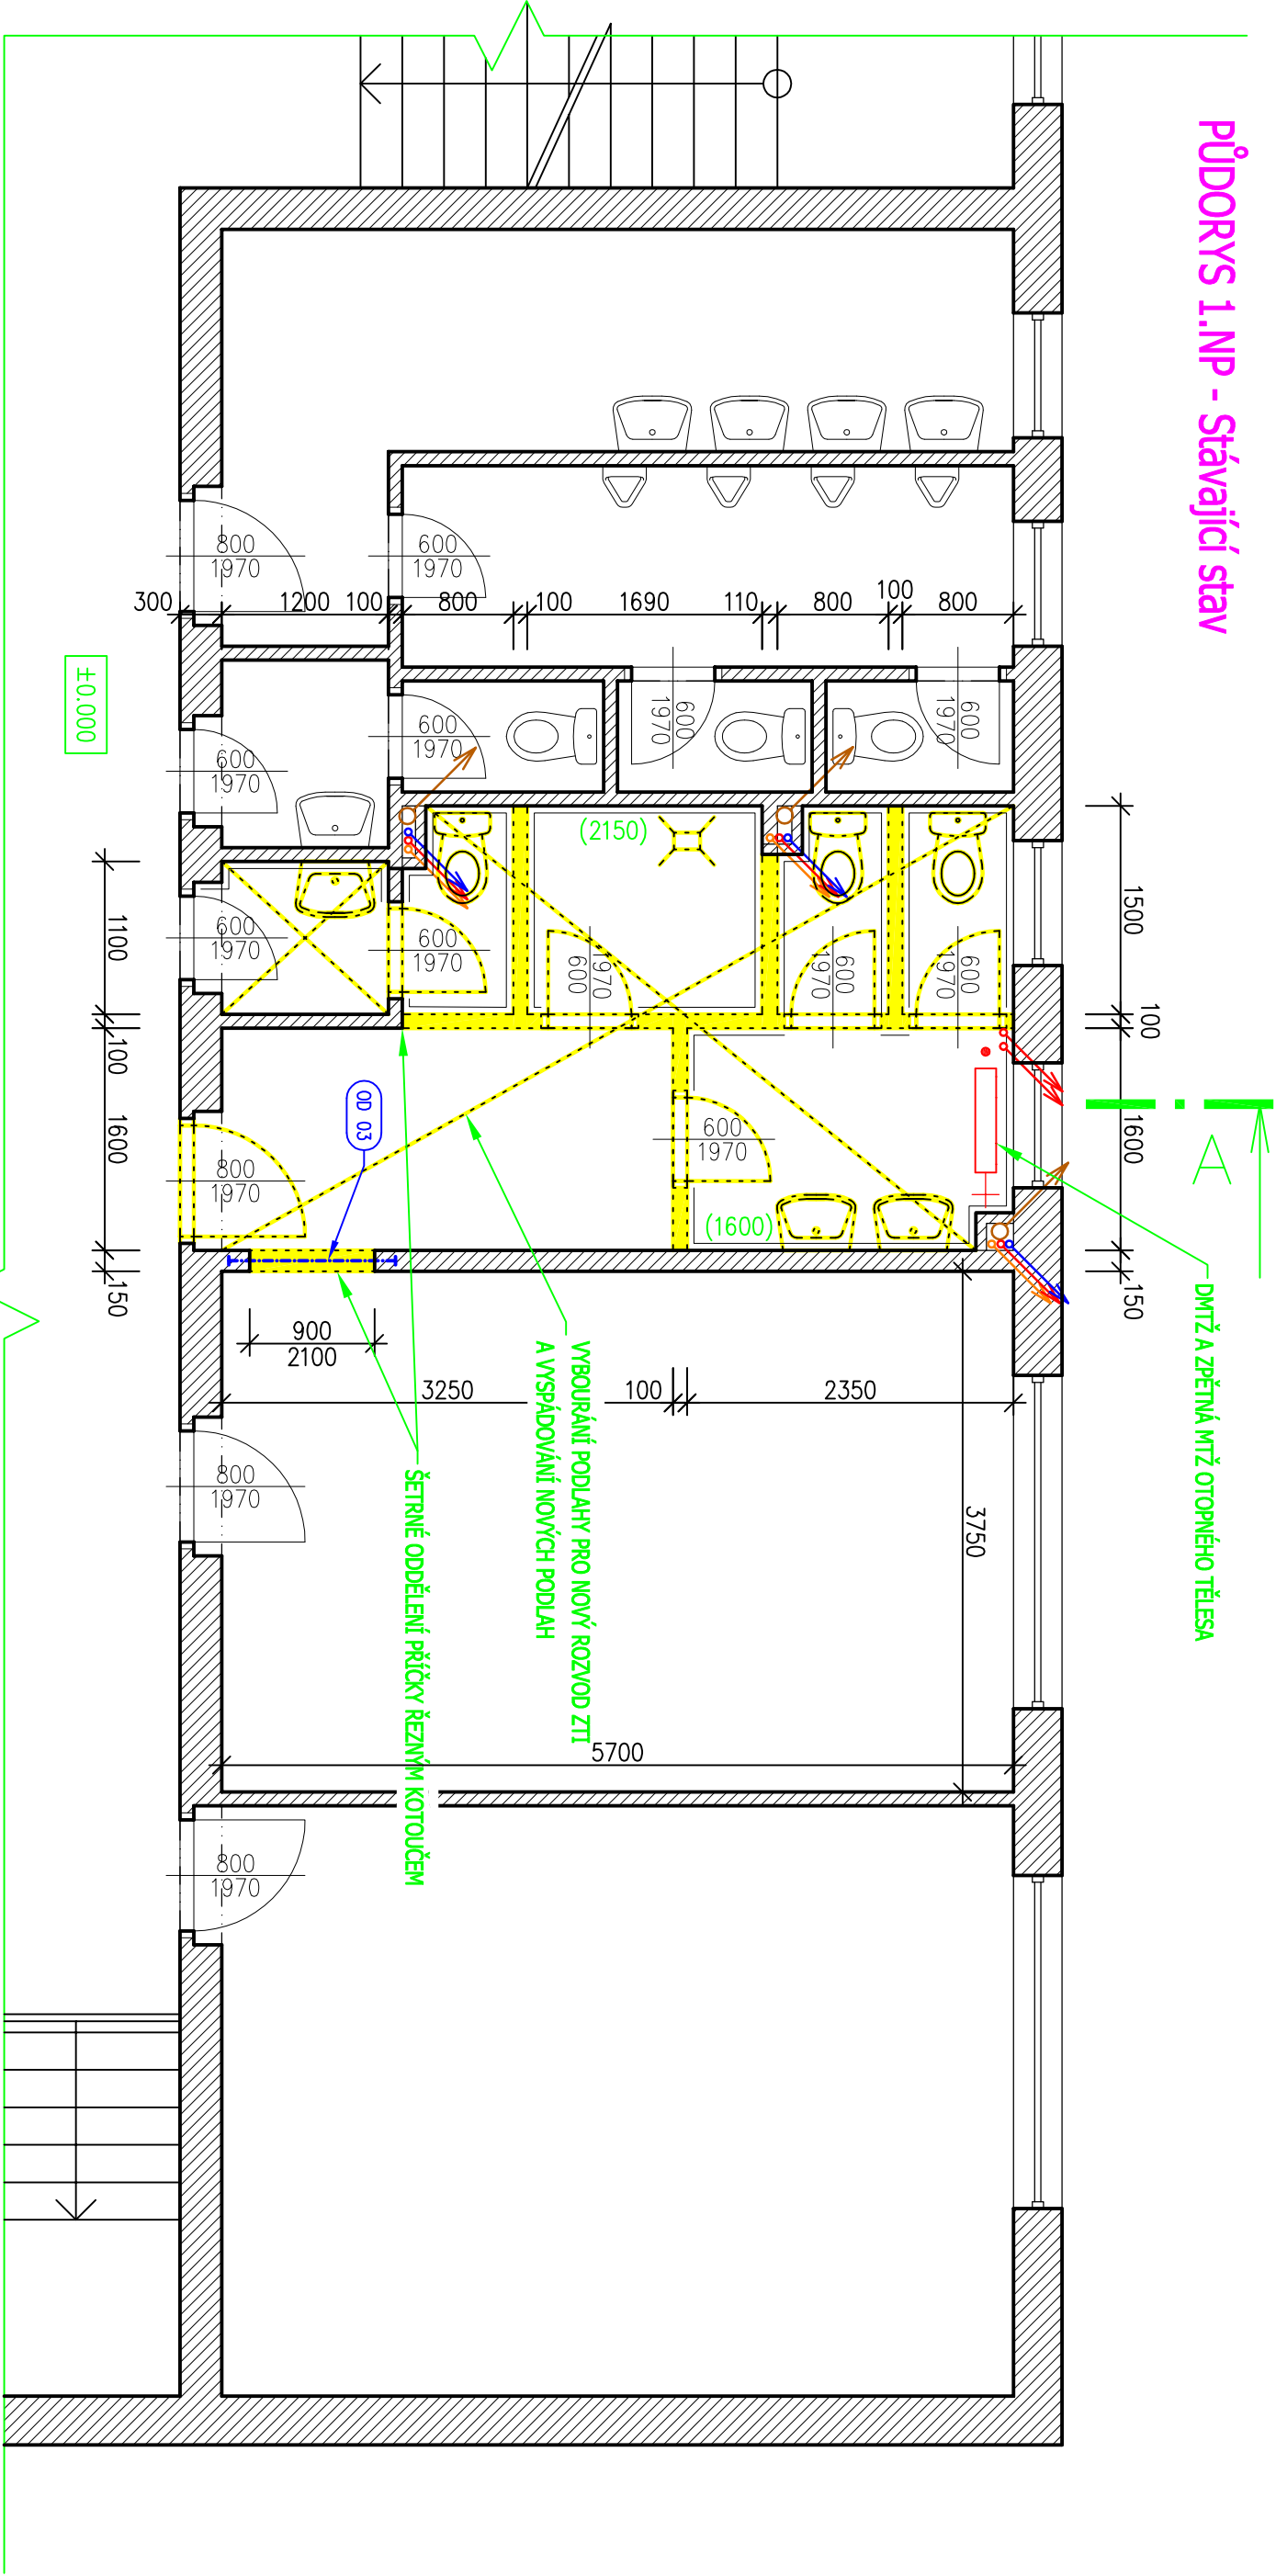


DMTŽ A ZPĚTNÁ MŘÍŽ OTOPNÉHO TĚLESA

VYBOURÁNÍ PODLAHY PRO NOVÝ ROZVOD ZTI  
A VYSPÁDOVÁNÍ NOVÝCH PODLAH

ŠETRNÉ ODDĚLENÍ PŘÍČKY ŘEZNÝM KOTOUČEM

PŮDORYS 1.NP - Návrh

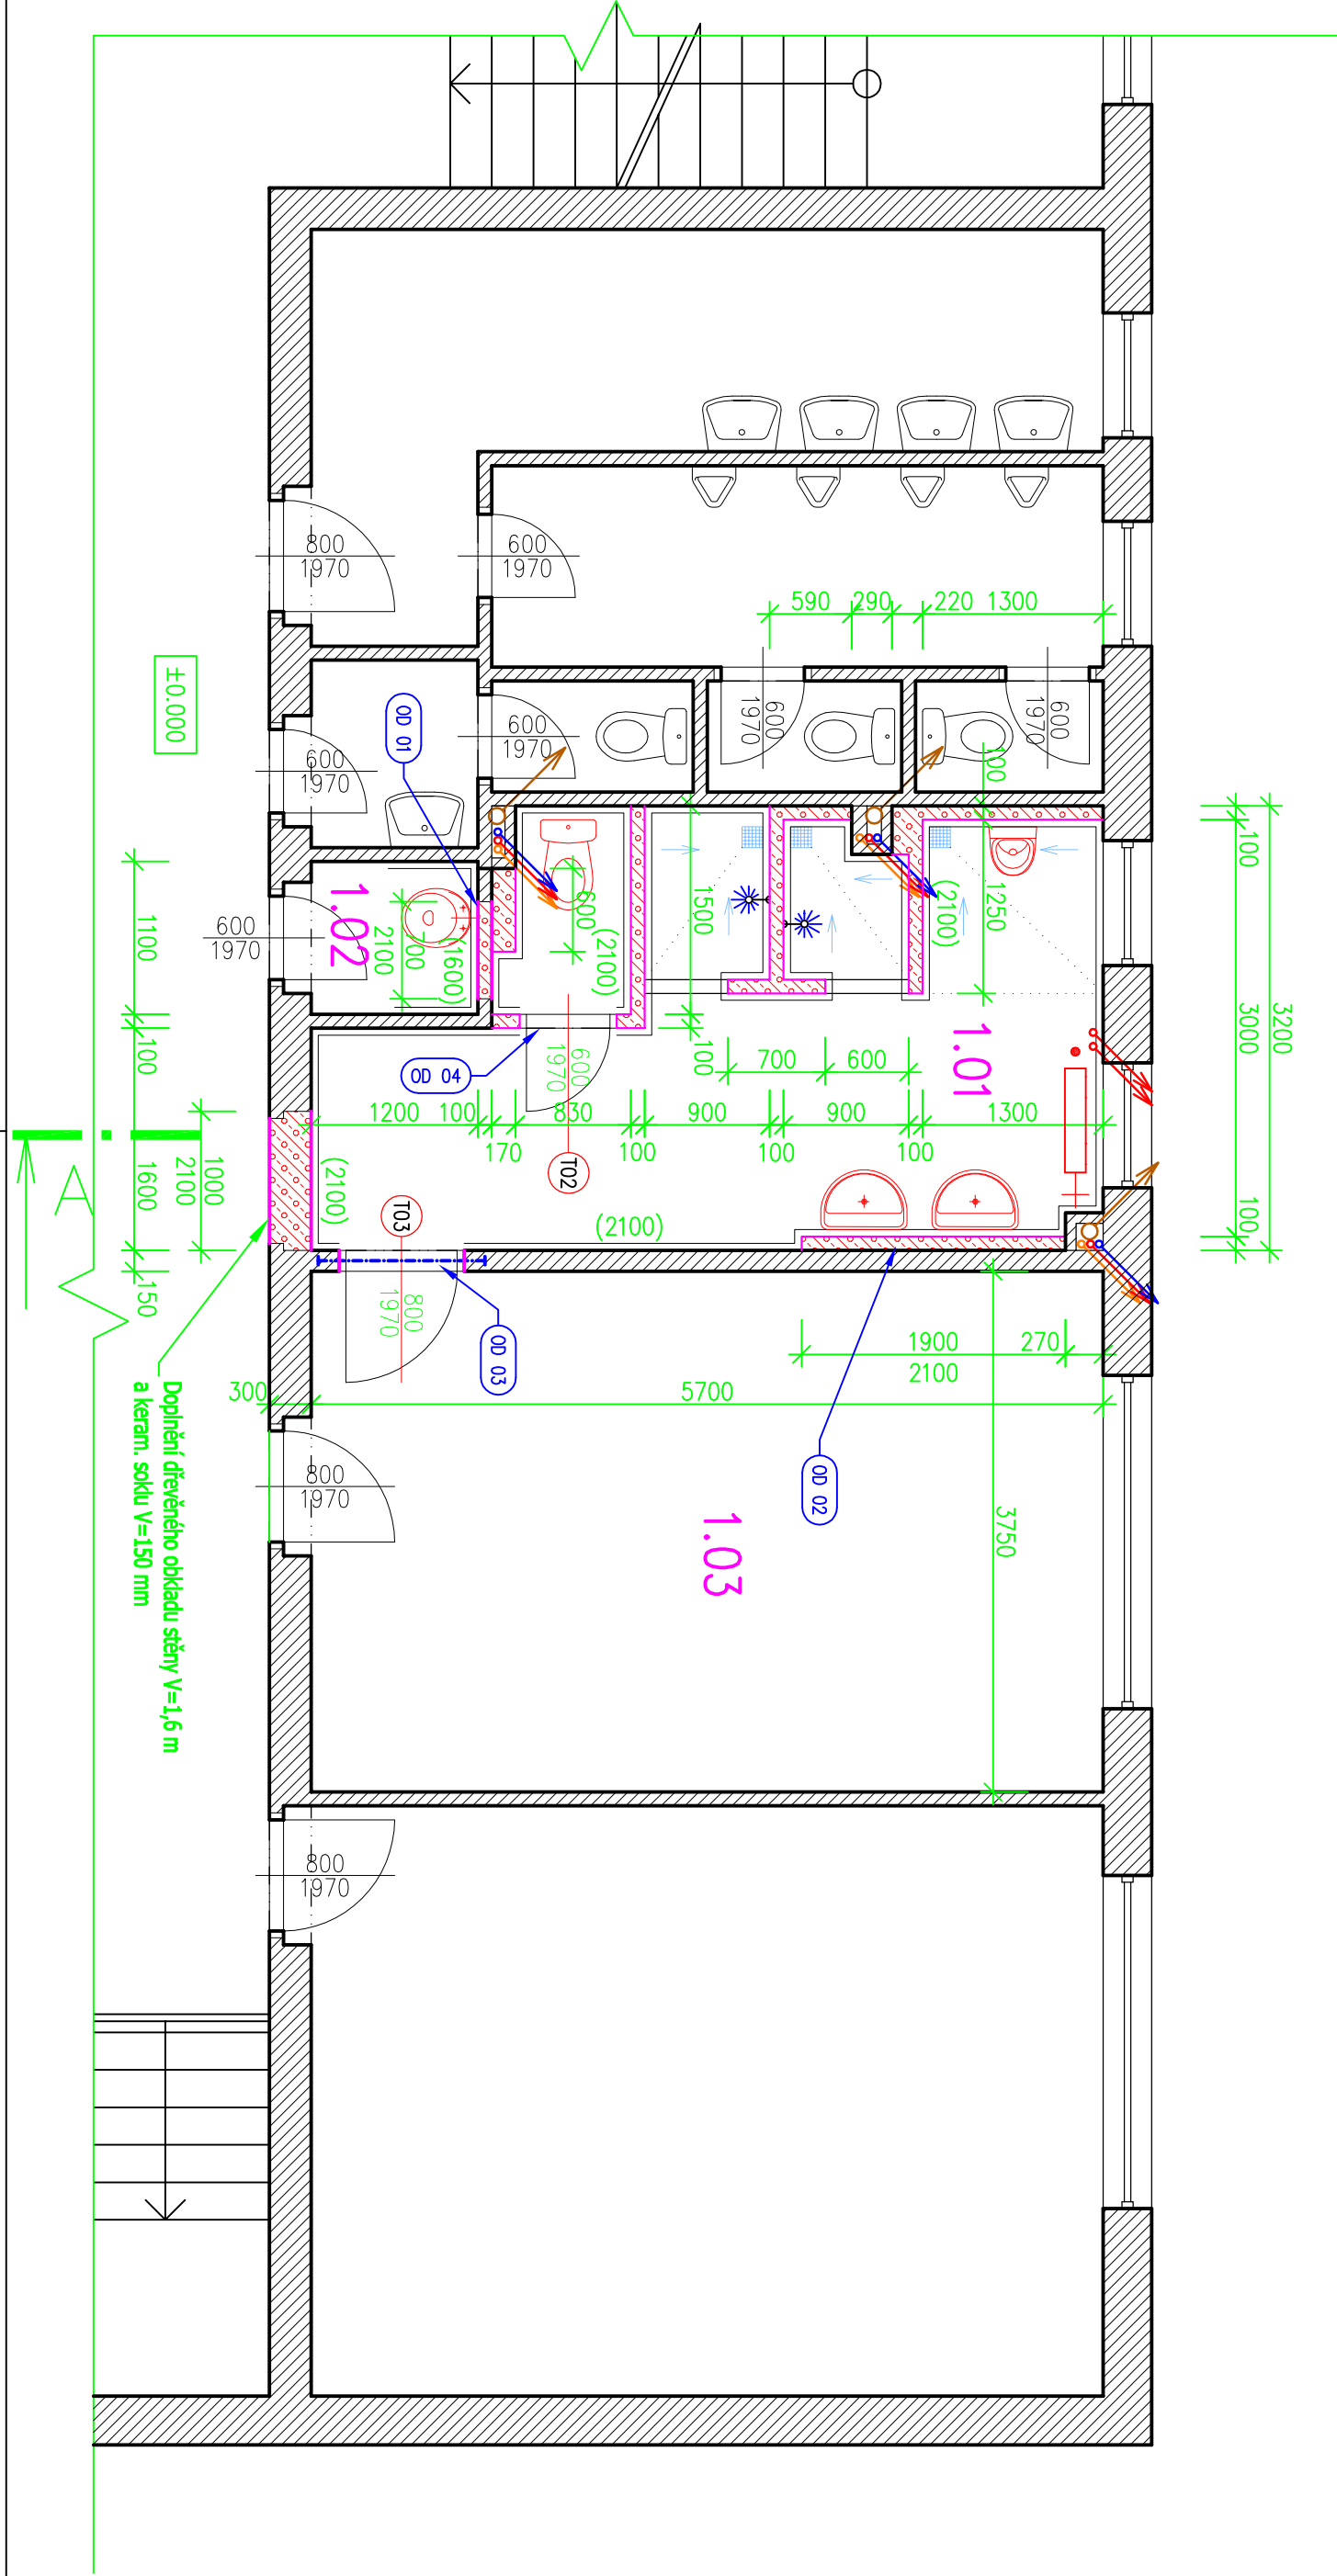

3200  
3000  
100

1.03

1.01

1.02

00 01

00 04

00 03

00 02

00 03

00 03

00 03

Doplnění dřevěného obkladu stěny V=1,6 m  
a keram. soklu V=150 mm

Tabulka místností 1.NP – Návrh					
Číslo	Úmění	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Obvod [m]	Podlaha	Stěny
1.01	UMYVÁRNA	14,99	28,3	PROTISKLUZNÁ KERAM. DLAŽBA R11	KERAM. OBKLAD V=2100 MM
1.02	UČITELŮ S WC	1,54	5,2	PROTISKLUZNÁ KERAM. DLAŽBA R11	KERAM. OBKLAD V=1600 MM
1.03	ŠATNA ZAMĚŠTANCI	21,65	19,5	PVC TL. MIN. 2,0 MM	OPRAVA OMÍTEK LOKALNI + MALBA
Celková plocha [m <sup>2</sup> ]: 38,18, Světlá výška místností 3,0 m				OPRAVA OMÍTEK 30 % + MALBA	OPRAVA OMÍTEK 10% + MALBA

BOURACÍ PRÁCE:

- Vybourají se účení dělicí příčky, s šetřeným oddělením prořezáním kotoučem
- Proveďte se demontáž otopných těles, s oddělením pro nový nářez a zpětnou montáž
- Proveďte se oklepání stávajících keramických obkladů
- Odešlejí se stávající následně vrstvy ve všech řešených místnostech včetně soklů
- Proveďte se odbourání souvrství podlah až na nosnou stropní desku
- Proveďte se DMTŽ stávajících rozvodů ZTI se zasklepením pod omítkou
- V dané části se provede demontáž elektroinstalace viz. samostatná část stavby
- Proveďte se oklepání zvětralých stávajících omítek cca 30% stěny, 10% strop
- Proveďte se kompletní oskrábání maleb stěn a stropů v řešených prostorech

LEGENDA ODKAZŮ:

- 00 01 – VĚTRACÍ OTVOR POD STROPEN CCA 0,5 M
- 00 02 – VLEPENÉ ZRCADLO MEZI KERAMICKÝ OBKLAD
- 00 03 – NOVÝ PŘEKLAD NAD DVEŘEMI, 1x 112, L= 1,3 M
- 00 05 – NOVÝ PŘEKLAD NAD DVEŘEMI, 2x 150/50/5, L= 1,1 M

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající zděné konstrukce z CP na MVC
- Bourané konstrukce obecné
- Zdivo z tvárnice plynosilikátových (P2-400), na systémové lepidlo, zdivo včetně překladů - kotveno do stávajícího zdiva plochými kotvami v každé druhé ložné spáře na ploché kovy
- Vnitřní sanační omítka suterénního zdiva, V=1400 mm od podlahy
- Žebrované litinové otopné tělesa

±0.000 = úroveň stávající podlahy 1. NP

02

Vypracoval : Projektční kancelář by-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / ceskaj@by-out.cz	<b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> <b>lay-out</b>
Investor : SOŠ a SOU Jabunkov, Školní 416, p.o., Školní 416, 73991 Jabunkov	
Místo stavby : Obec Jabunkov, k.ú. Jabunkov, parc.č. 534	
Název stavby : Stavební úpravy hygienických prostorů v 1. PP a 1. NP školní budovy na ul. zahradní 102 I. etapa – opravy	
Datum vypracování : 06 / 2016	Číslo výkresu : <b>D.03</b>
Suplení dokumentace : DPS	
Číslo zakázky : L2015-12	
Měřítko : 1:50	