


Paré č. :


Slaboproudé rozvody nejsou věcí této PD

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU		
O. PAPOUŠEK	O. PAPOUŠEK	O. PAPOUŠEK		
FIRMA: OP Electric s. r. o., Jana Šťastného 593, 252 10 Mníšek pod Brdy, T: 728423790 IČ: 02447185DIČ: CZ02447185				
INVESTOR: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Videňská 1083, 142 20 Praha 4 IČ: 61388971DIČ: CZ61388971		MĚŘITKO	DATUM	STUPEŇ
		–	04/2016	DPS
Výměna NN rozvaděčů v rozvodně a připojení záložních zdrojů- Nový Hrádek				
		S.1.4.04	Silnoproudá elektrotechnika	
STÁVAJÍCÍ STAV ROZVADĚČE RH		03		



Prívod
z TR160kVA
2x AKKY
4x50
Sloupové TR
jištěno 250A


Část síťová
-------------



Vývod B1	Vývod A	Jídelna
Stávající	stávající	Stávající
umístění	umístění	umístění
AKKY 4x35	AKKY 4x35	AKKY 4x35
Budova	Budova	Budova

Pole č.1

Pole č.2

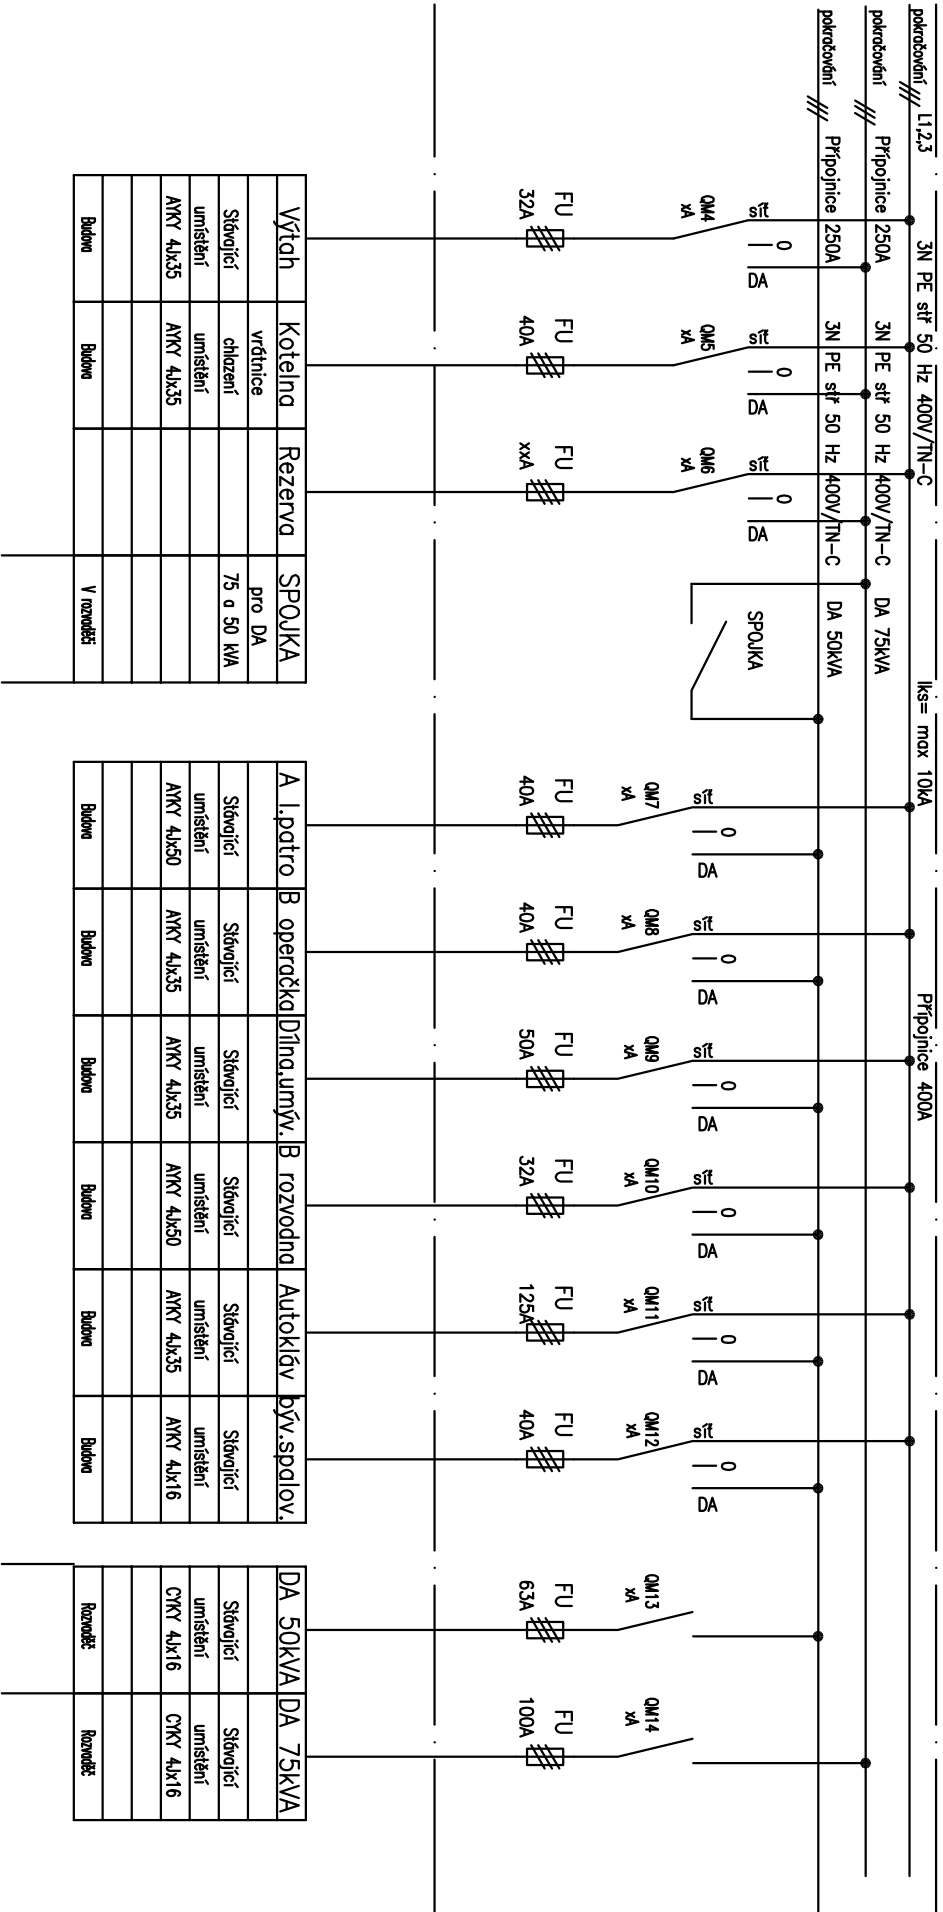

Výřah	Kotelna	Rezerva	SPOLKA
	vrtnice		pro DA
Stávající	chlazení		75 a 50 kVA
umístění	umístění		
AKKY 4lx35	AKKY 4lx35		
Budova	Budova		V rozvodě

A. I. patro	B. operátorská	Dřívna, umýv.	B. rozvodna	Autokláv	byv. spalov.
Stávající	Stávající	Stávající	Stávající	Stávající	Stávající
umístění	umístění	umístění	umístění	umístění	umístění
AKKY 4lx50	AKKY 4lx35	AKKY 4lx35	AKKY 4lx35	AKKY 4lx35	AKKY 4lx16
Budova	Budova	Budova	Budova	Budova	Budova

DA 50kVA	DA 75kVA
Stávající	Stávající
umístění	umístění
CYKY 4lx16	CYKY 4lx16
Rozváděč	Rozváděč

Pole č.2 Pole č.3 Pole č.4

Pole č.4 Pole č.5 Pole č.6