


STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ NA FASÁDĚ

- HUP DN25
- REGULÁTOR TLAKU PLYNU STL/NTL
- PODRUŽNÝ PLYNOMĚR G10
- UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN40
- BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU DN40

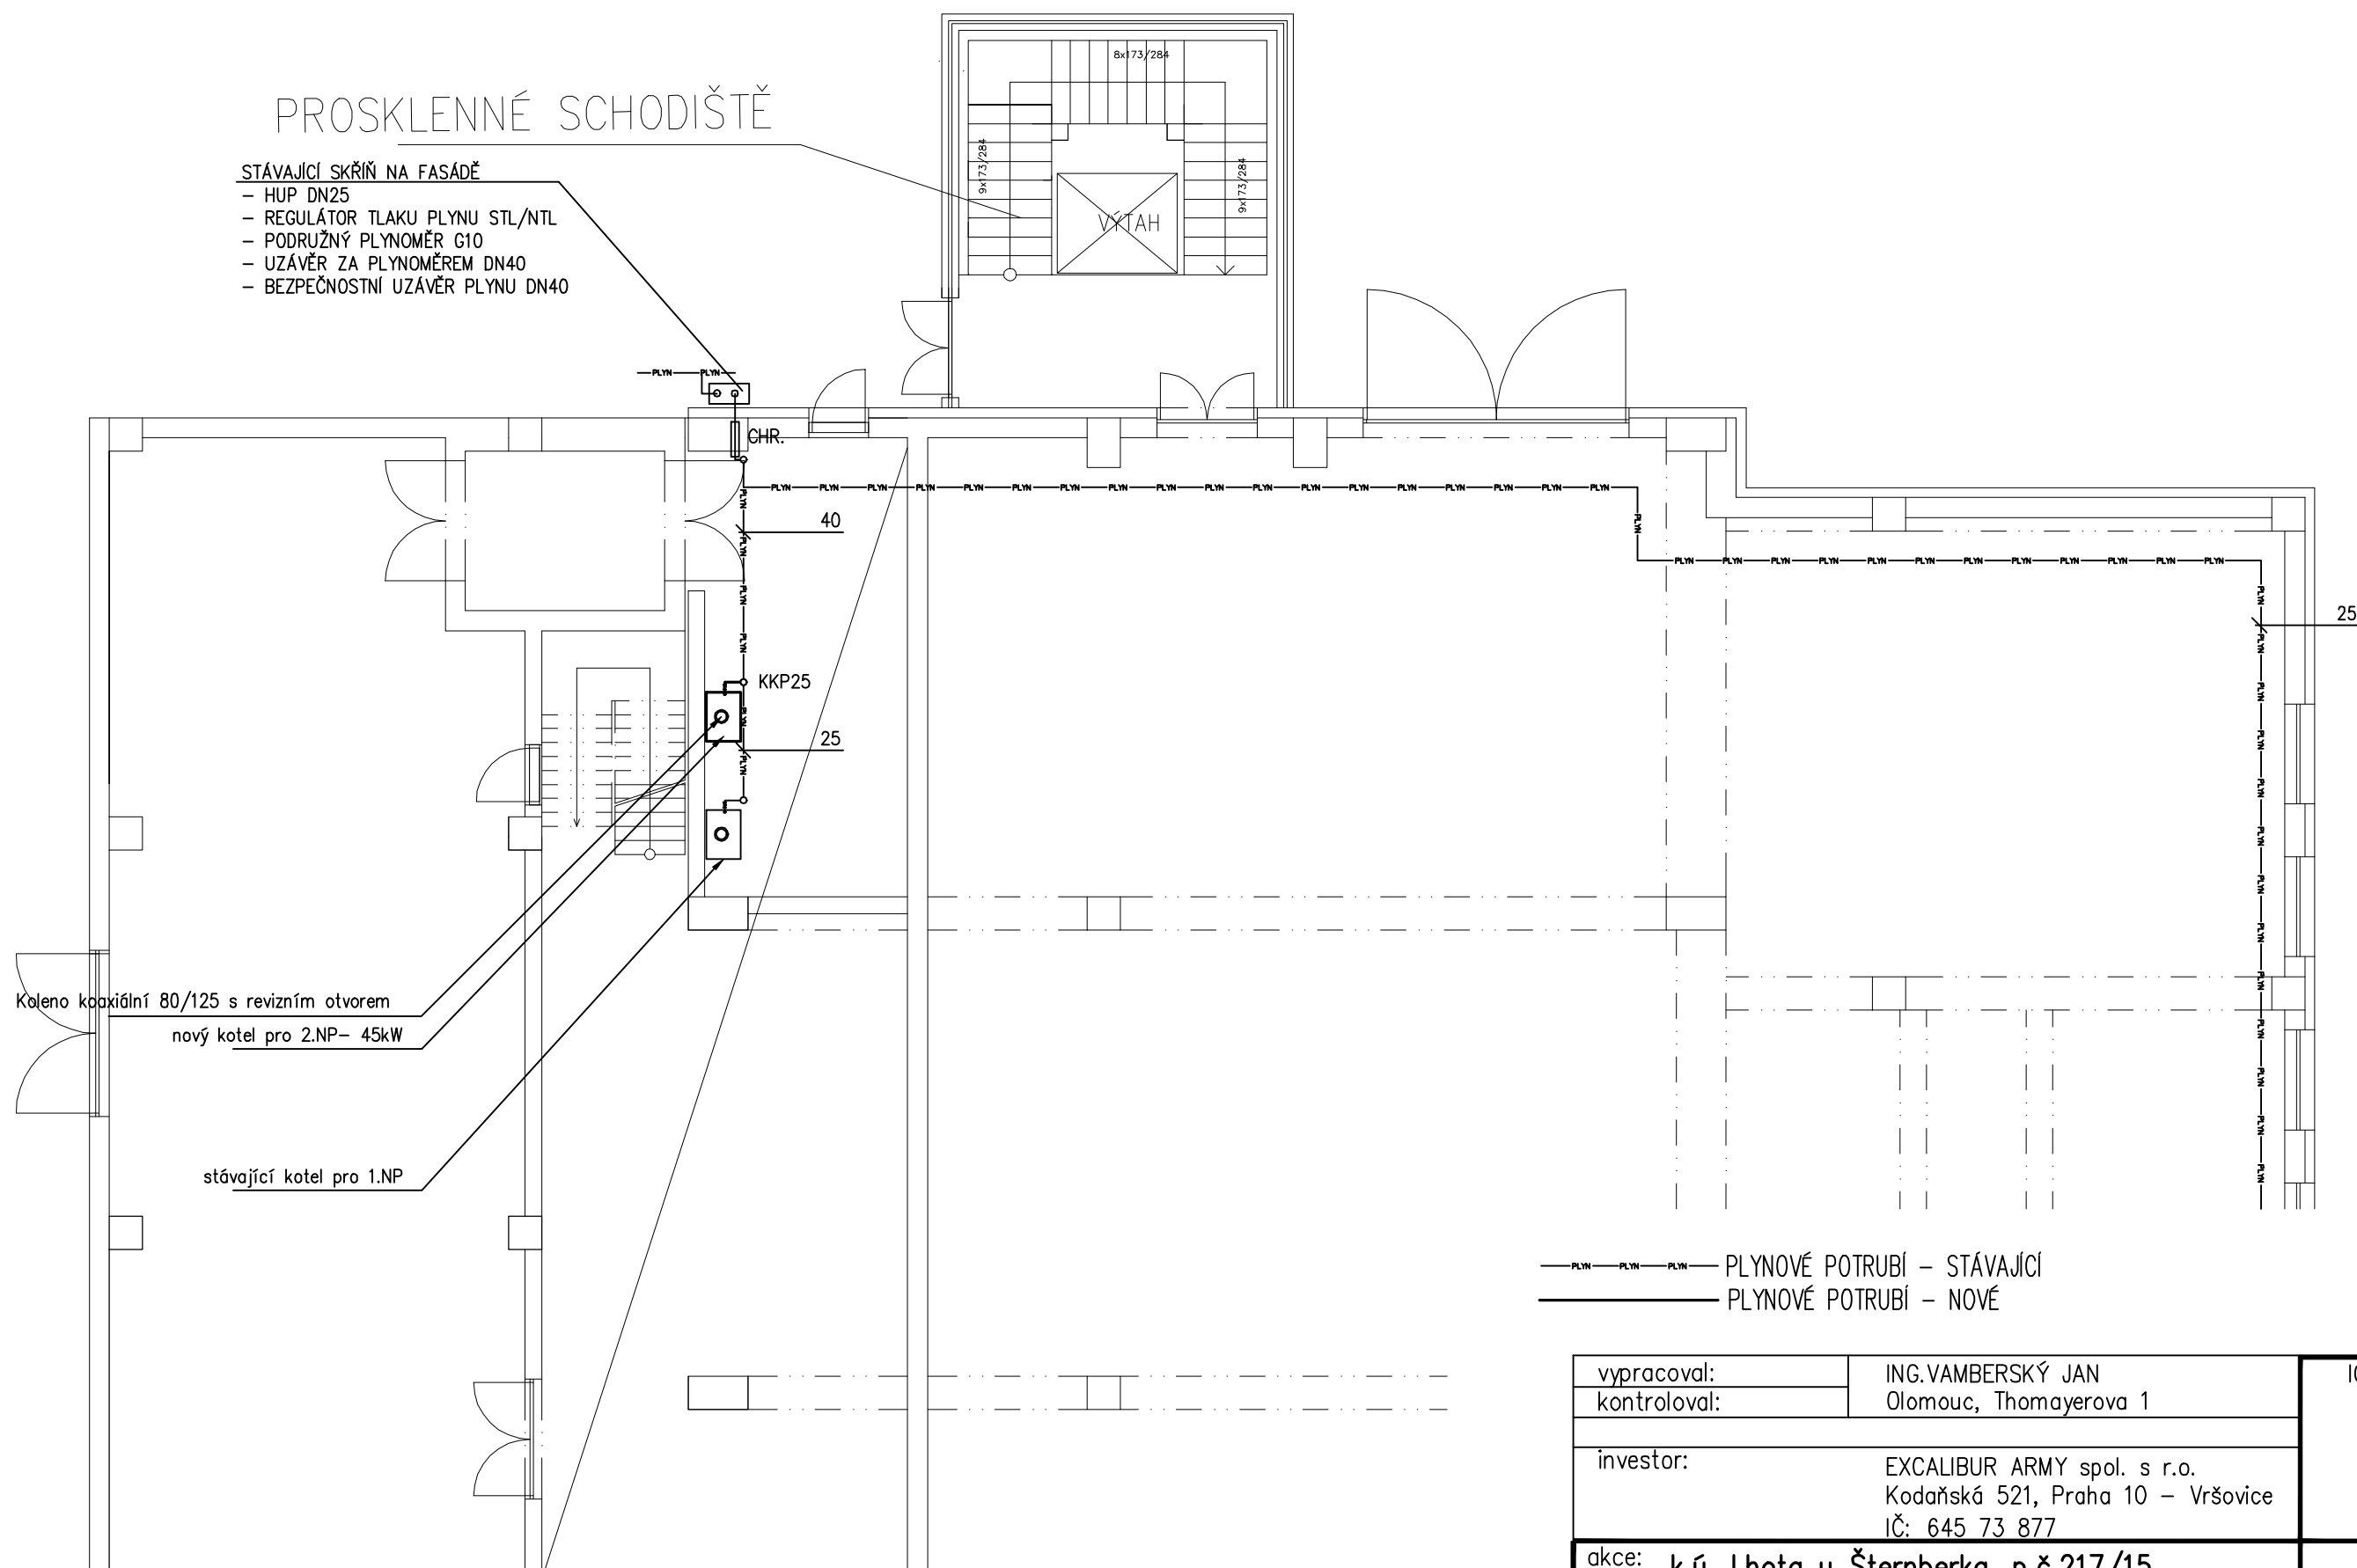

— PLYN — PLYN — PLYN — PLYNOVÉ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
 ————— PLYNOVÉ POTRUBÍ – NOVÉ

vypracoval:	ING.VAMBERSKÝ JAN	IČO 403 43 685 ČKAIT 1200662
kontroloval:	Olomouc, Thomayerova 1	
investor:	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521, Praha 10 – Vršovice IČ: 645 73 877	
akce:	k.ú. Lhota u Šternberka, p.č.217/15 VÝVOJOVÉ CENTRUM EXCALIBUR ARMY ČÁST ZTI	04/2019 čísł.zakázky 19-051 č.kopie stupeň PD
PLYNOINSTALACE – PŮDORYS		měřítko 1:100 č.v. D1.4.1.4